

MED VIE


Date du test: 16/07/2024 10:51:30

Durée: 5mn 06s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	MARA LANCINET
Date de naissance	09/01/1994
Age	30
Société	COVEC
ID	24071610404102766

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

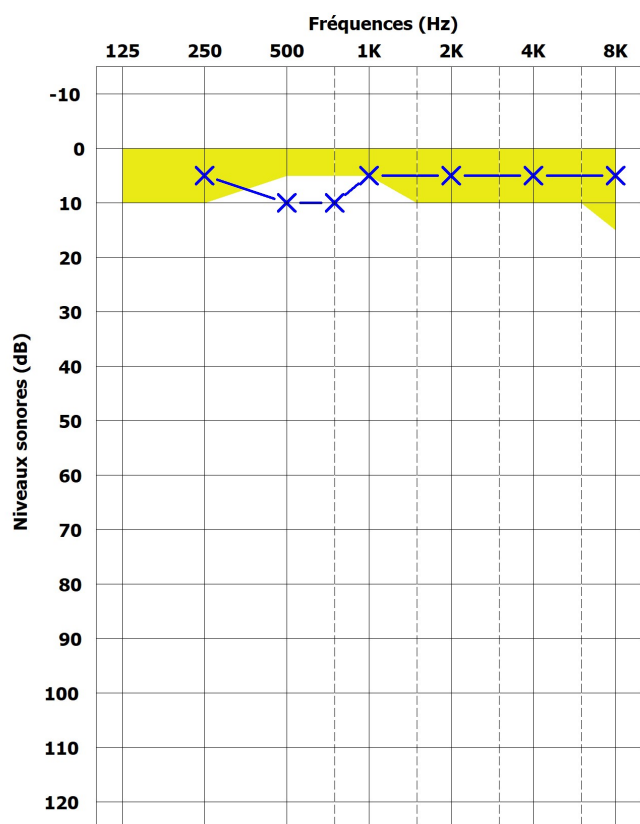

Oreille Gauche

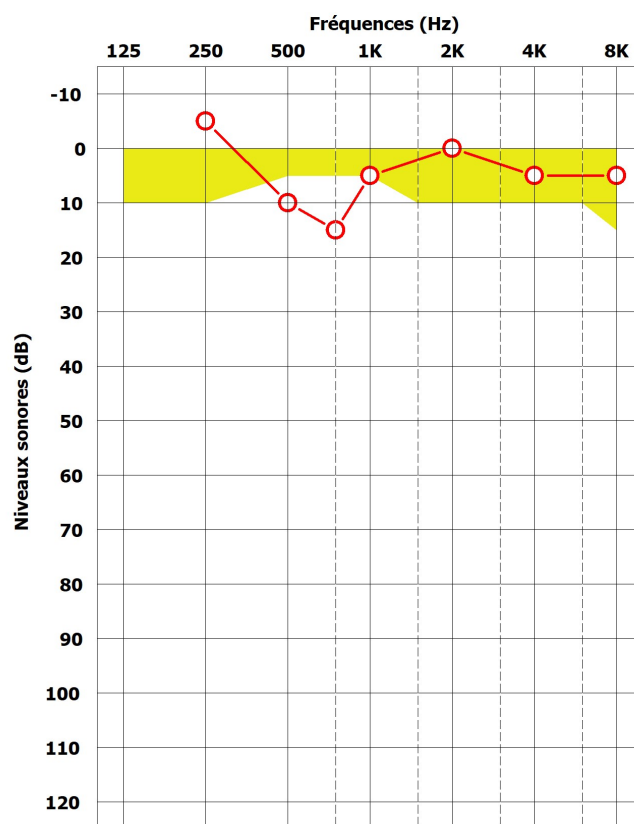

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	5		5		5		5
CA Droit		-5	10	15	5		0		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes