


MEDVIE


Date du test: 22/08/2024 12:49:02

Durée: 4mn 30s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

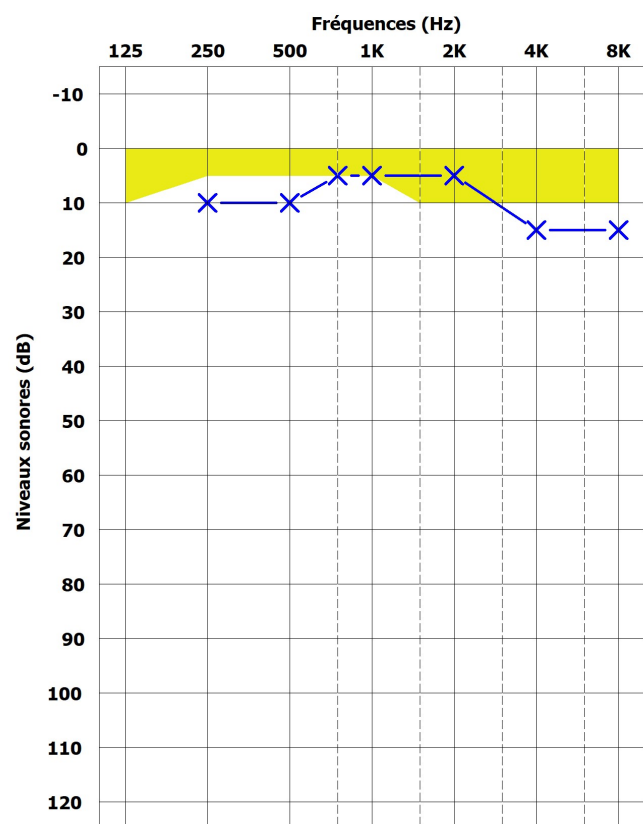

Oreille Gauche

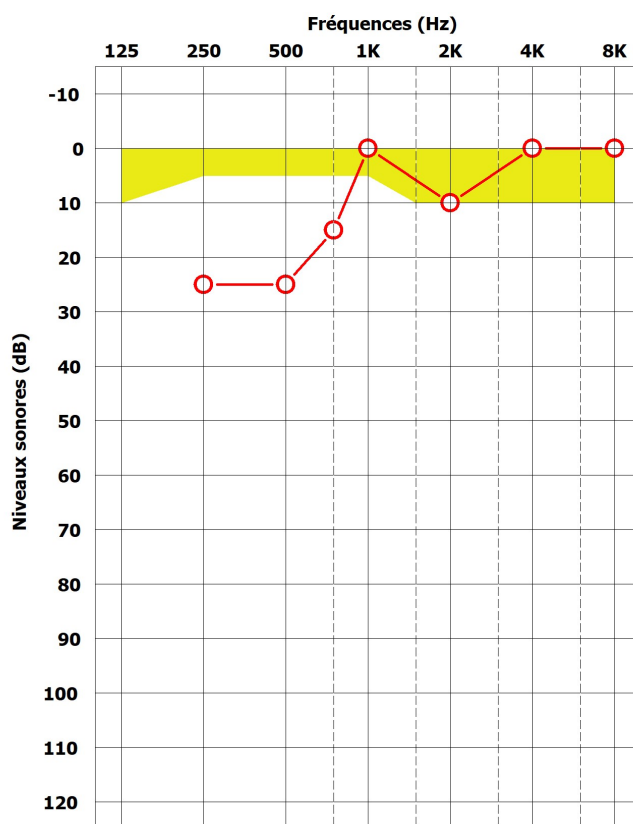

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	5	5		5		15		15
CA Droit		25	25	15	0		10		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes

Données Patient	DIANE ALPHA
Date de naissance	05/04/1996
Age	28
Société	COVEC
ID	24082212394024165

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021