


MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 12:22:04

Durée: 11mn 43s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

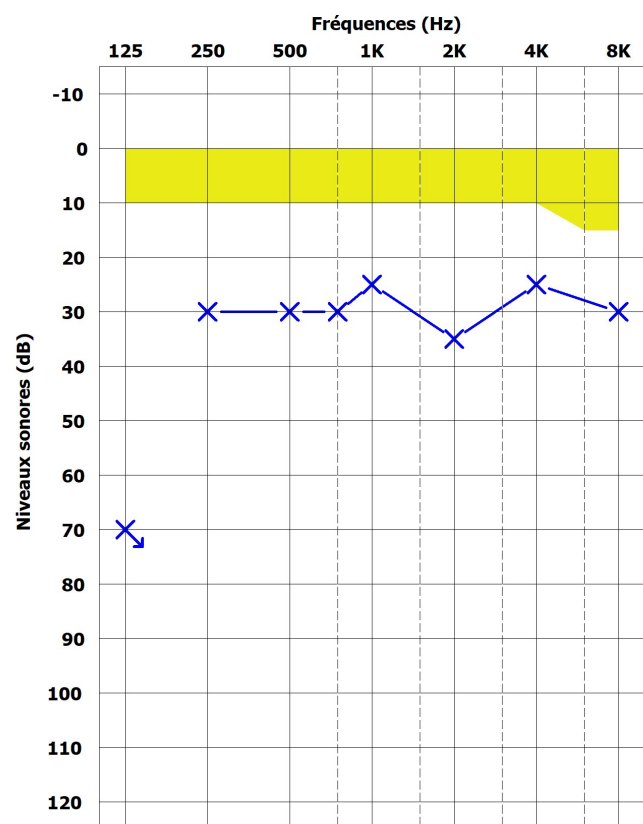

Oreille Gauche

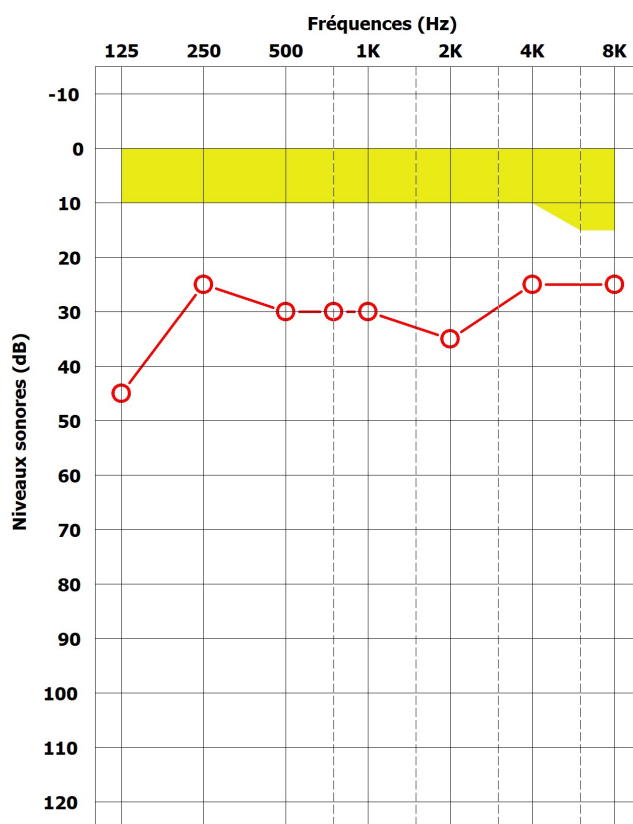

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	(70)	30	30	30	25		35		25		30
CA Droit	45	25	30	30	30		35		25		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA FODE LAYE
RFN.IAMIN

Date de naissance

02/02/1992

Age

32

Société

COVEC

ID

24022412184814318

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021