


MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 08:40:04

Durée: 3mn 10s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

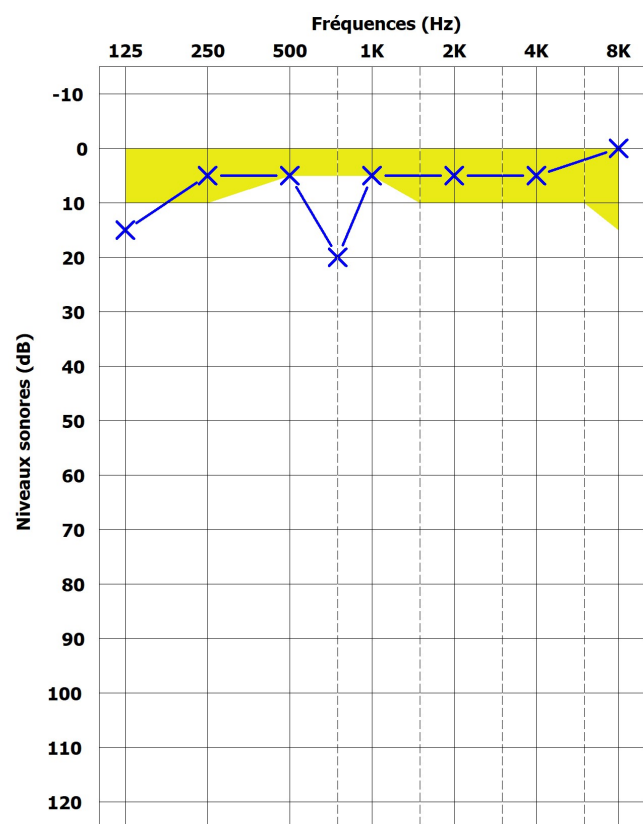

Oreille Gauche

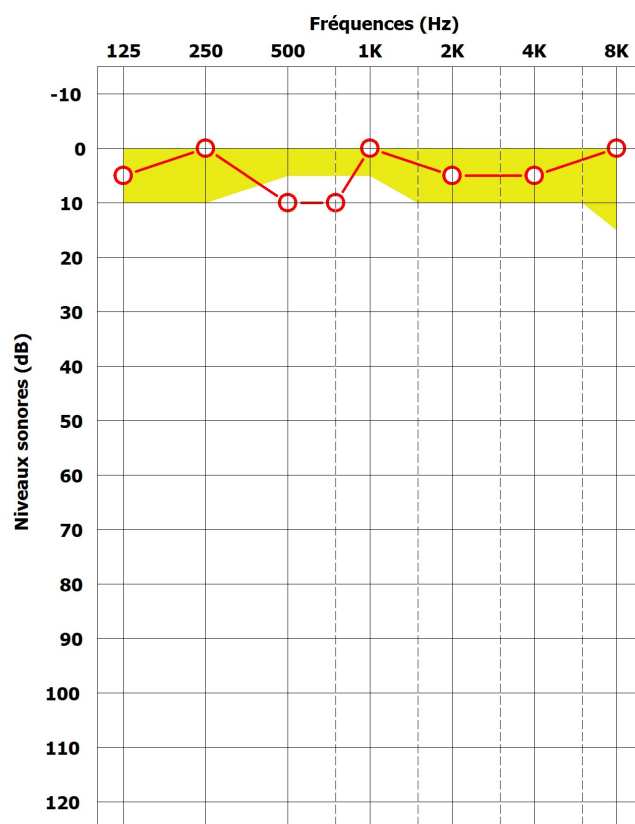

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	5	5	20	5		5		5		0
CA Droit	5	0	10	10	0		5		5		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA DJIBA
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	COVEC
ID	24022208365504663

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021