


MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 14:26:57

Durée: 6mn 16s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

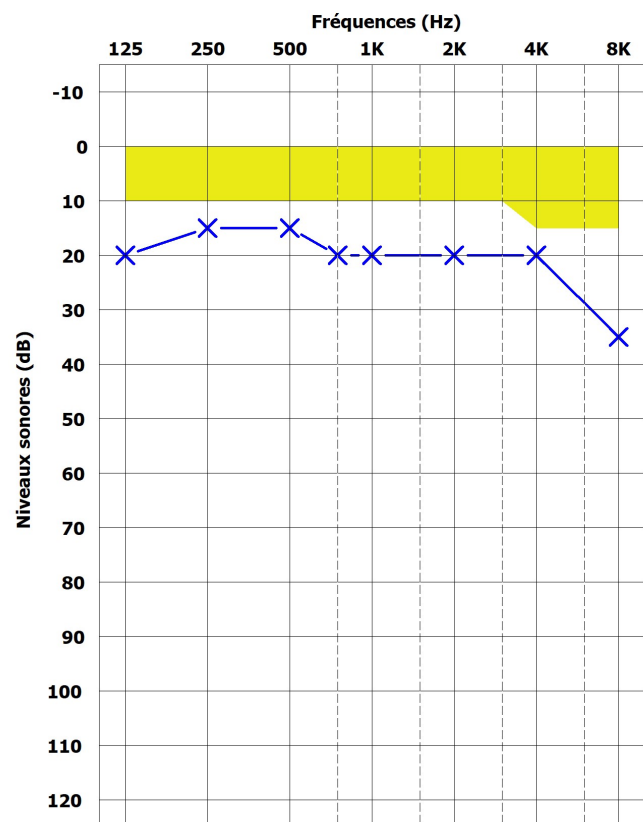

Oreille Gauche

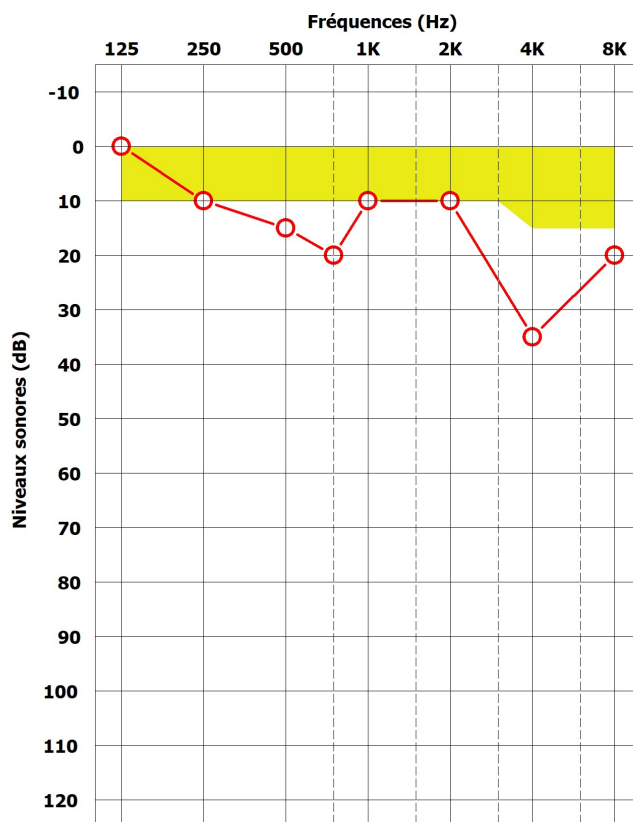

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	20	20		20		20		35
CA Droit	0	10	15	20	10		10		35		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient	GOUMOU AMADOU FELIX
Date de naissance	12/12/1989
Age	34
Société	COVEC
ID	24031114250924553

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021