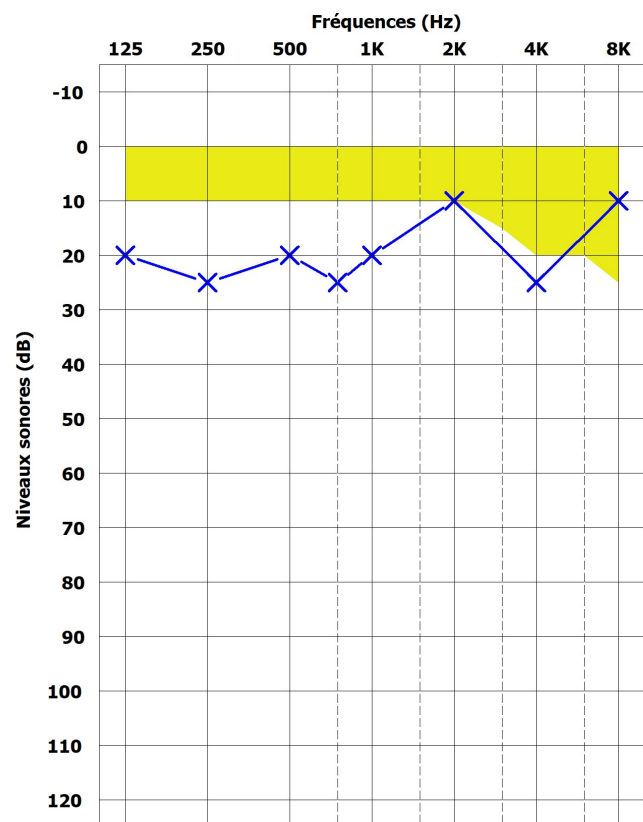



MEDVIE

Date du test: 13/03/2024 10:42:58

Durée: 7mn 30s

 Type test
 Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard


Oreille Gauche

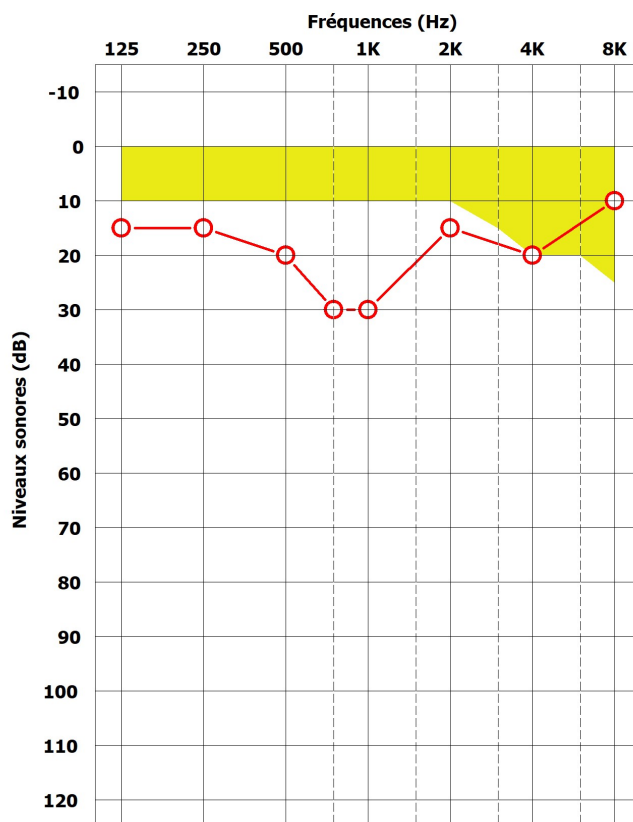

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	20	25	20		10		25		10
CA Droit	15	15	20	30	30		15		20		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes

Données Patient

KALIVOGUI JOSEPH
WONYA

Date de naissance

12/05/1983

Age

40

Société

COVEC

ID

24031310390781925

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021