


MEDVIE


Date du test: 20/08/2024 14:03:32

Durée: 5mn 08s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

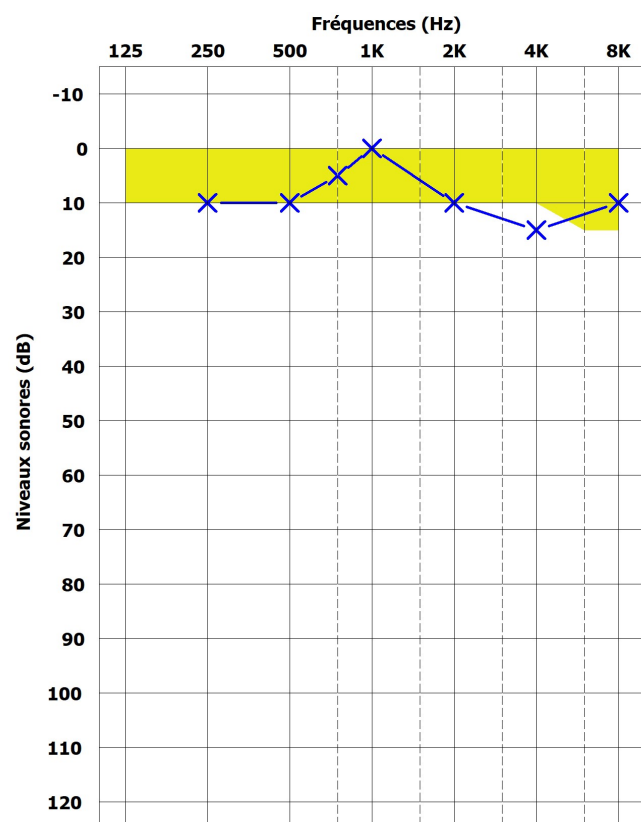

Oreille Gauche

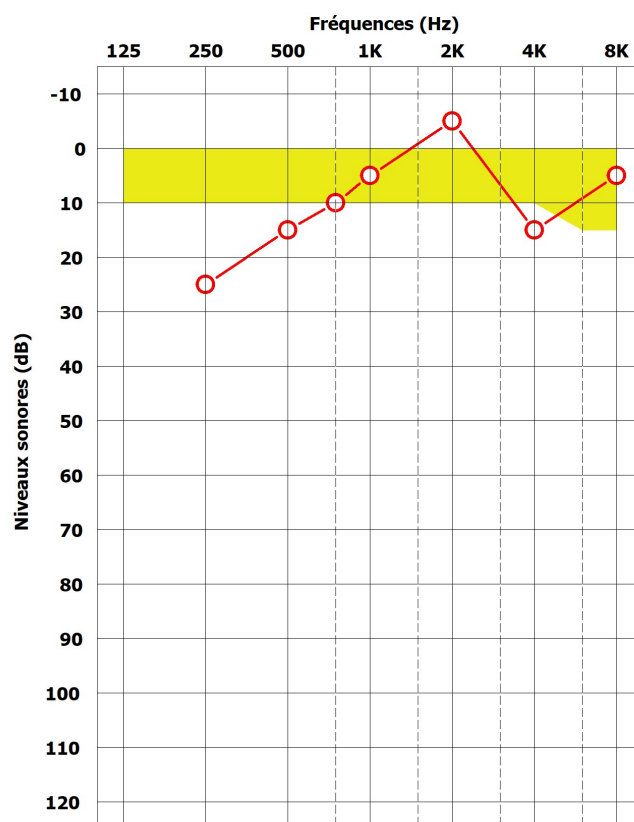

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	5	0		10		15		10
CA Droit		25	15	10	5		-5		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient

DIALLO MAMADOU
MAI ΔΗΗΟ

Date de naissance

05/05/1992

Age

32

Société

COVEC

ID

24082013502849402

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021