


MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 10:22:46

Durée: 6mn 44s

Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

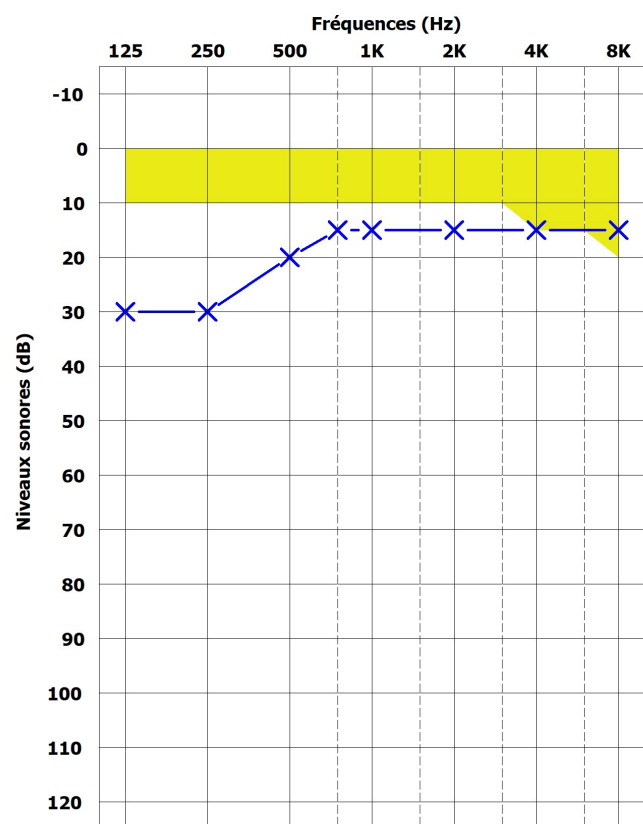

Oreille Gauche

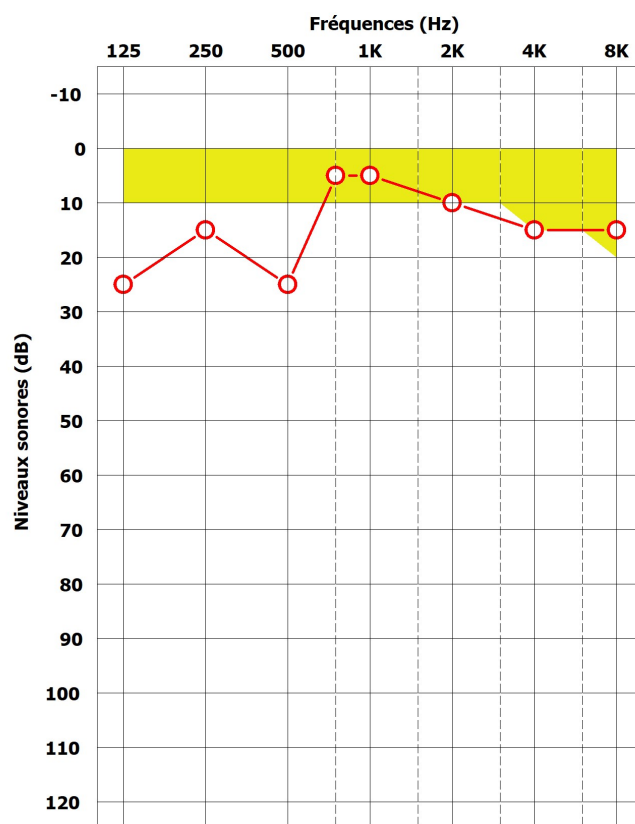

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	30	20	15	15		15		15		15
CA Droit	25	15	25	5	5		10		15		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	TOURE ALY
Date de naissance	10/07/1988
Age	35
Société	COVEC
ID	24022410183667096

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021