


MED VIE


Date du test: 16/07/2024 11:12:30

Durée: 3mn 50s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

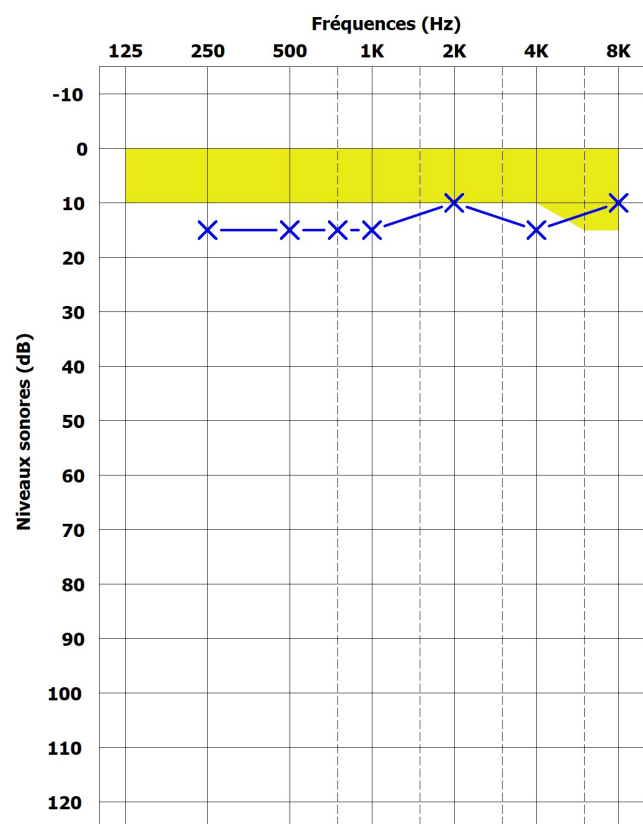

Oreille Gauche

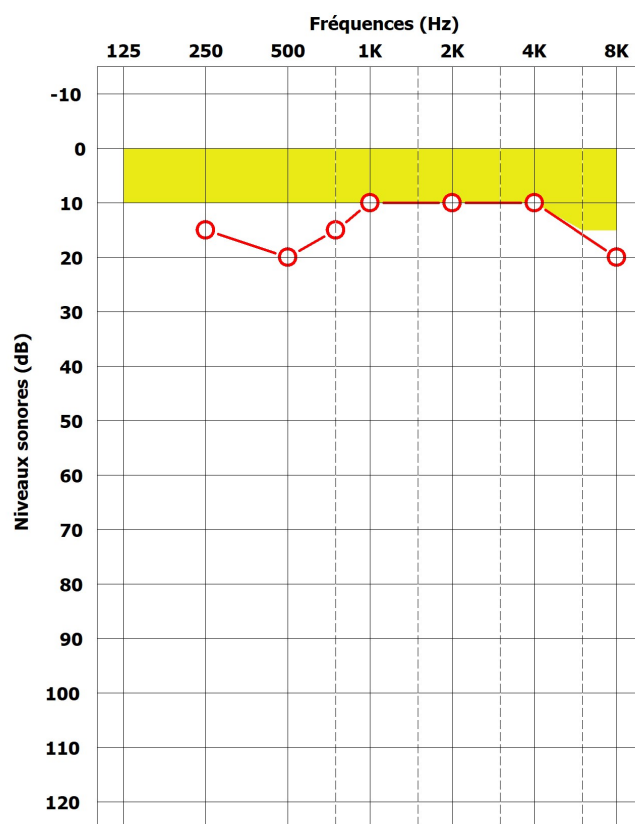

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	15		10		15		10
CA Droit		15	20	15	10		10		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes

Données Patient	KOUROUMA AMARA MATEFININ
Date de naissance	01/01/1992
Age	32
Société	COVEC
ID	24071611103298468

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021