


MEDVIE


Date du test: 26/04/2024 11:09:57

Durée: 7mn 58s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

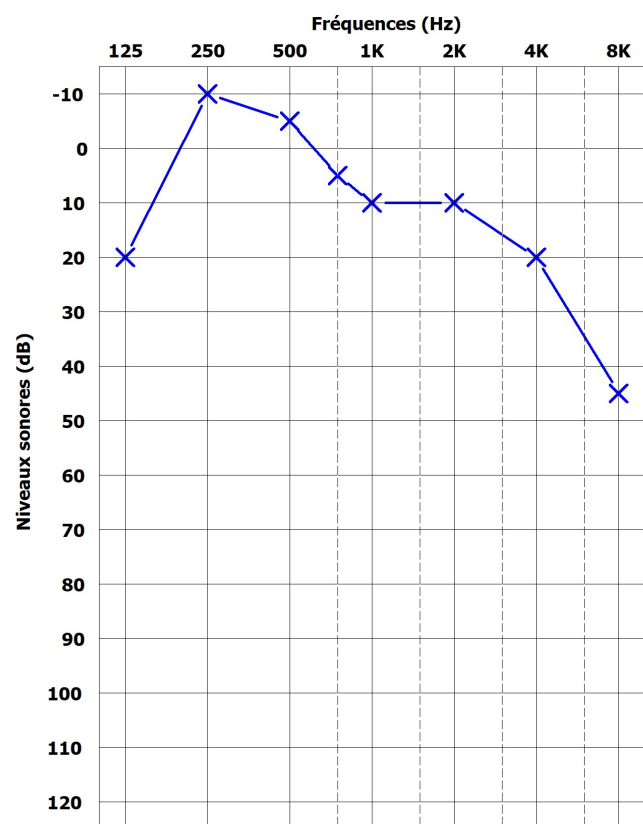

Oreille Gauche

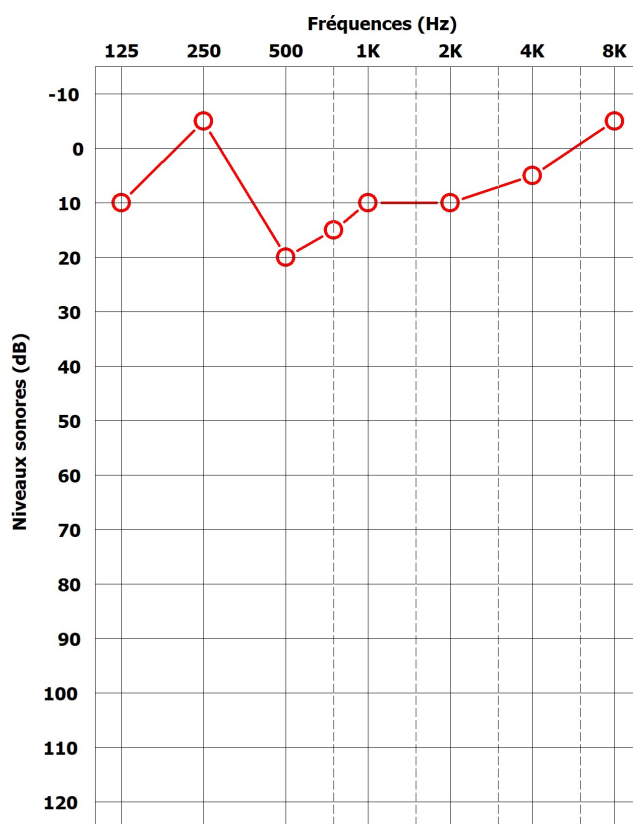

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	-10	-5	5	10		10		20		45
CA Droit	10	-5	20	15	10		10		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	SANGARE KALIL
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	COVEC
ID	24042611065528626

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021