


MEDVIE


Date du test: 20/02/2024 15:45:57

Durée: 7mn 57s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

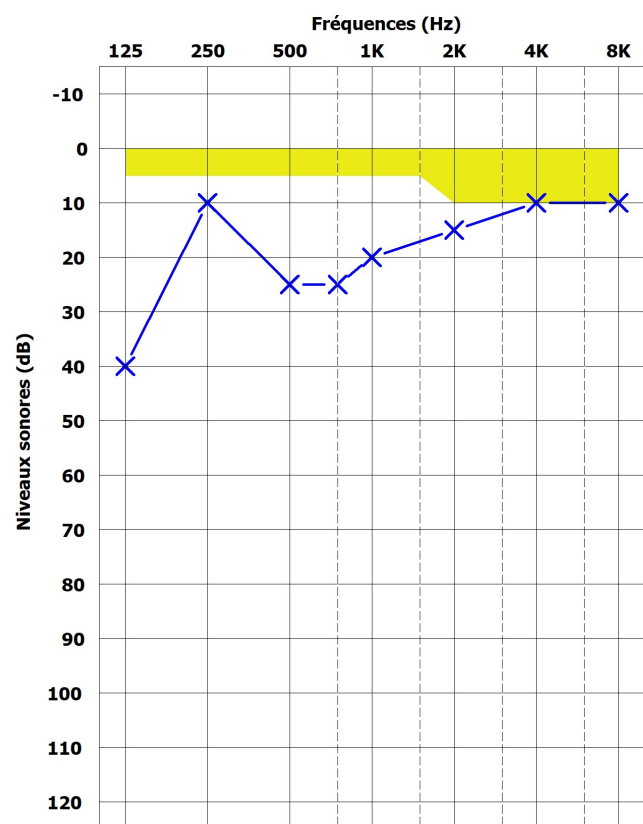

Oreille Gauche

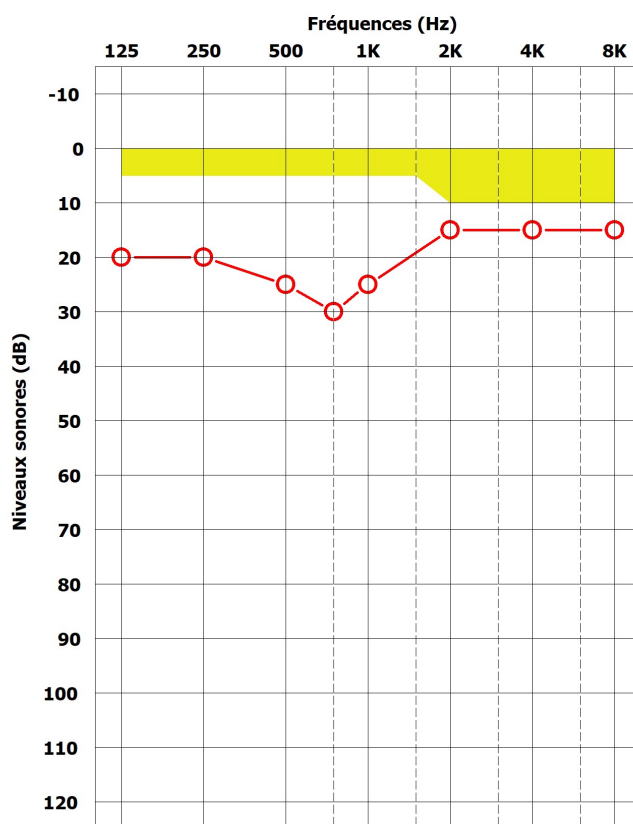

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	10	25	25	20		15		10		10
CA Droit	20	20	25	30	25		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA SIDIKI
Date de naissance	10/02/2002
Age	22
Société	COVEC
ID	24022015412247696

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021