


MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 12:26:55

Durée: 7mn 29s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

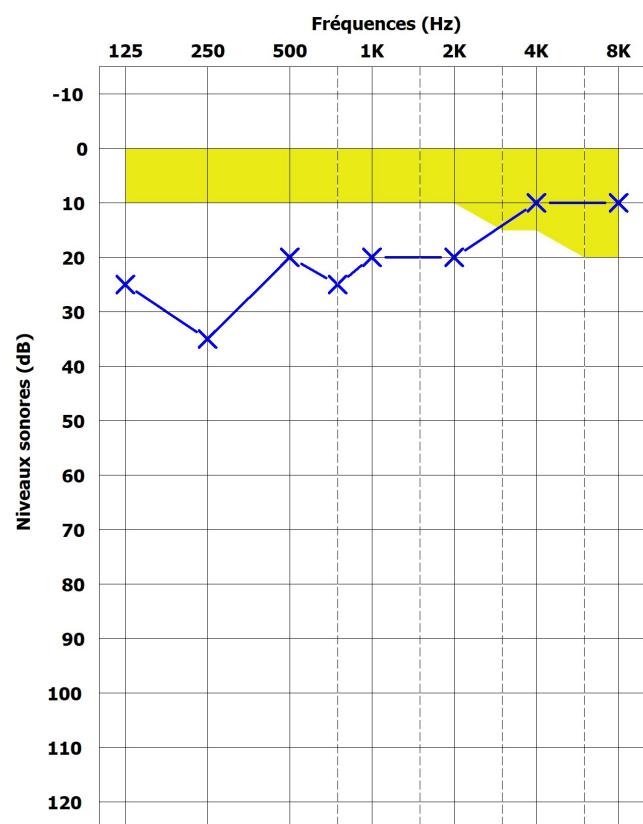

Oreille Gauche

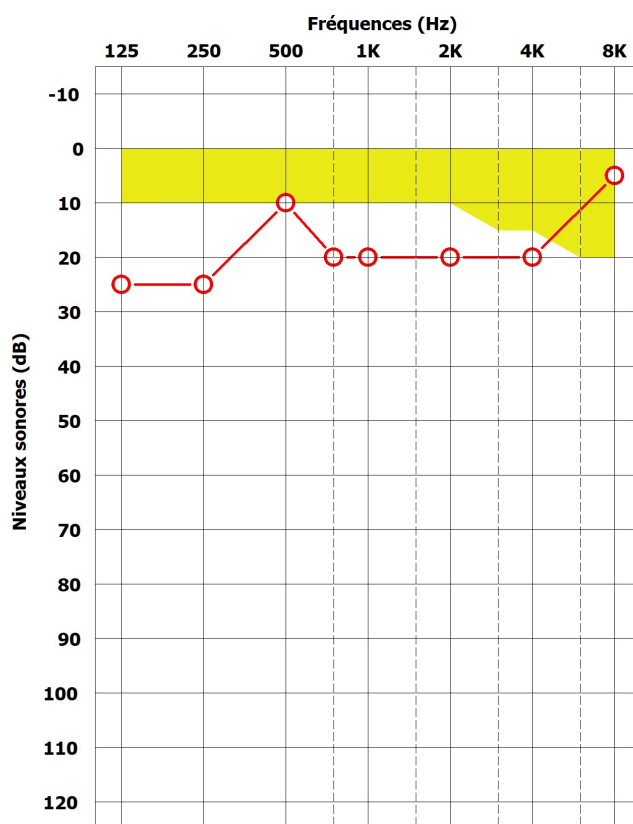

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	35	20	25	20		20		10		10
CA Droit	25	25	10	20	20		20		20		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient

KONATE MOUSSA

Date de naissance

06/05/1984

Age

39

Société

COVEC

ID

24022212242984237

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021