


MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 11:32:57

Durée: 5mn 15s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

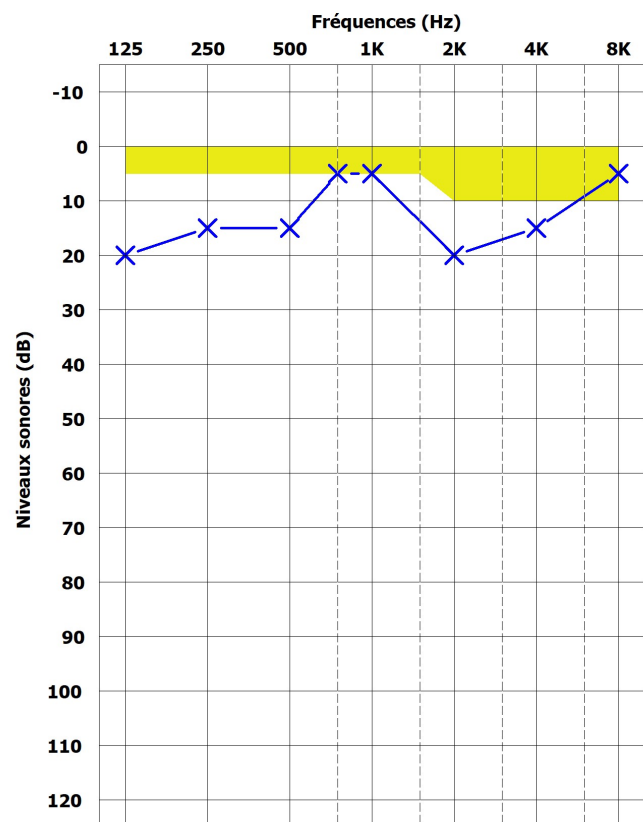

Oreille Gauche

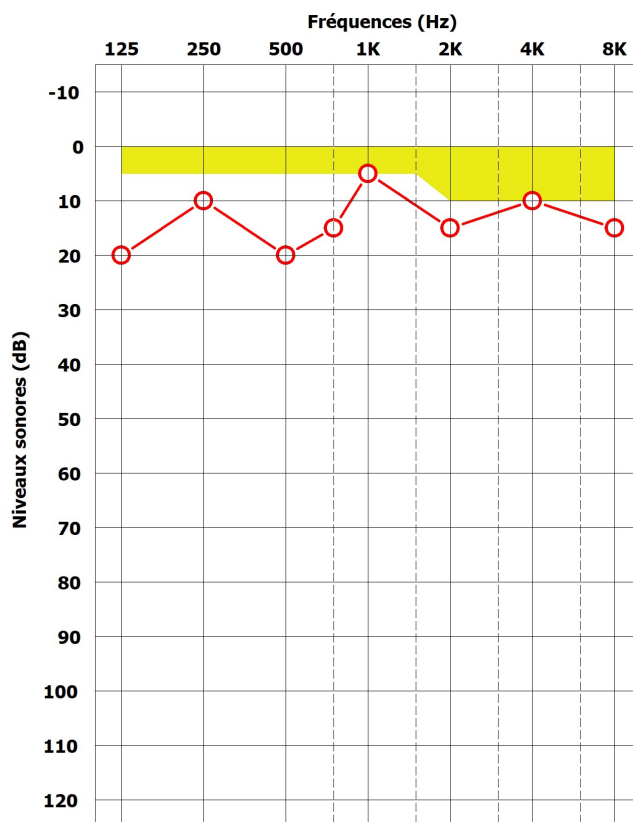

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	5	5		20		15		5
CA Droit	20	10	20	15	5		15		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes

Données Patient	DIAKITE ABOU
Date de naissance	26/06/2000
Age	23
Société	COVEC
ID	24022211303159262

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021