


MEDVIE


Date du test: 20/02/2024 14:32:30

Durée: 6mn 00s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

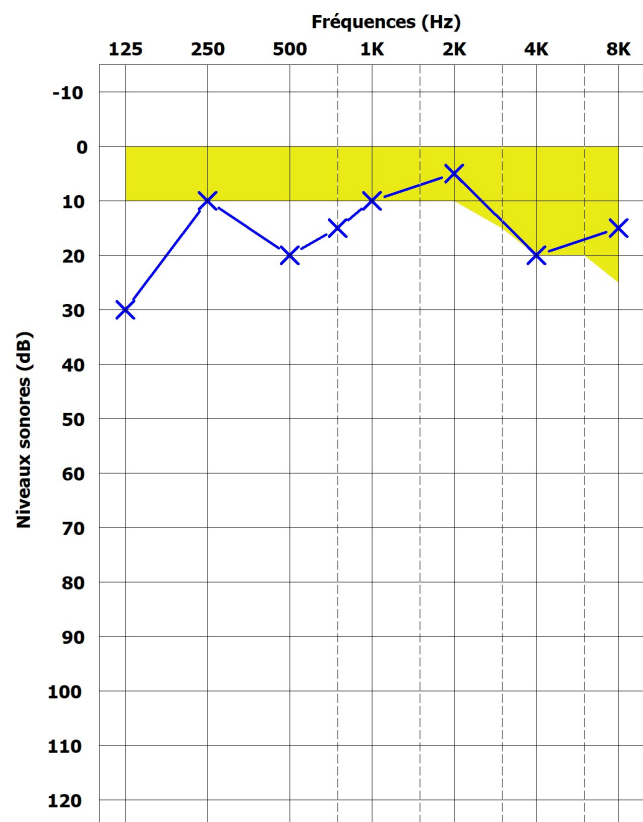

Oreille Gauche

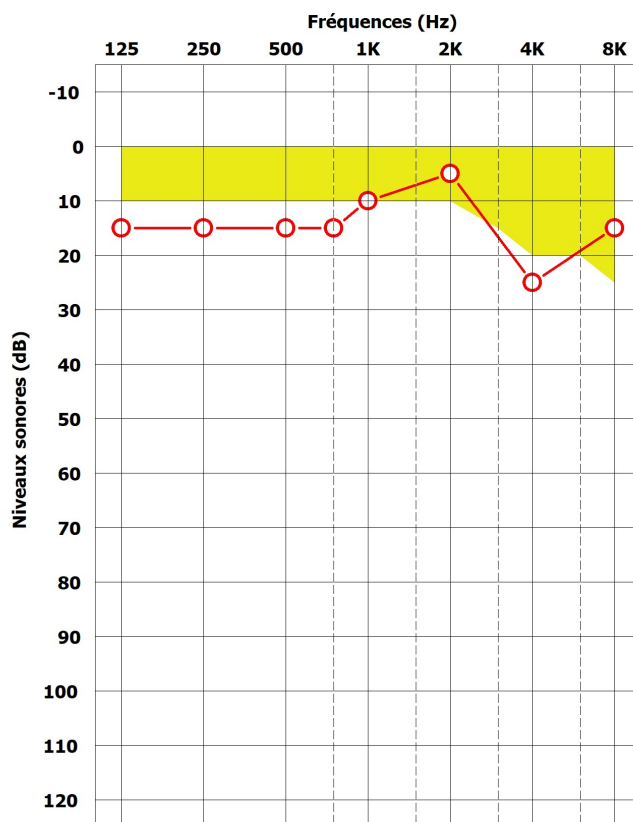

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	10	20	15	10		5		20		15
CA Droit	15	15	15	15	10		5		25		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA MAMADI

Date de naissance

01/07/1983

Age

40

Société

COVEC

ID

24022014273709285

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021