


MEDVIE


Date du test: 20/02/2024 08:08:32

Durée: 3mn 53s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

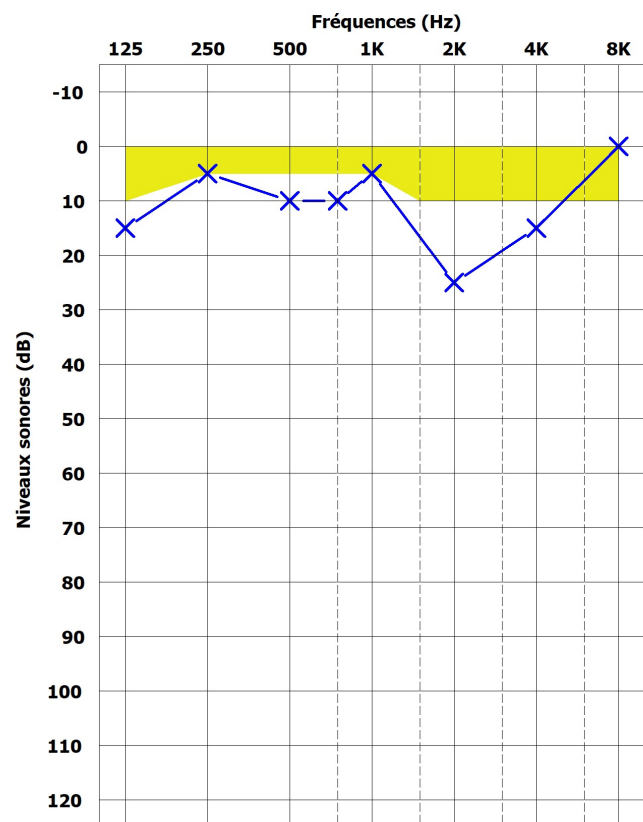

Oreille Gauche

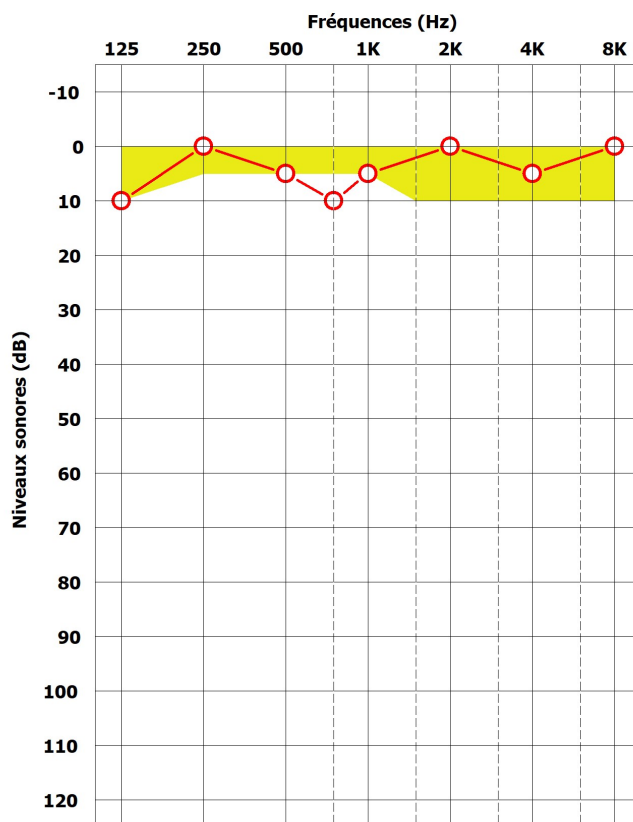

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	5	10	10	5		25		15		0
CA Droit	10	0	5	10	5		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes

Données Patient	BANGOURA MOHAHED
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	COVEC
ID	24022008033706220

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021