

MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 17:56:49

Durée: 3mn 57s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MOHAMED	
Date de naissance	05/04/1995
Age	29
Société	COVEC/286
ID	24050617541893484

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

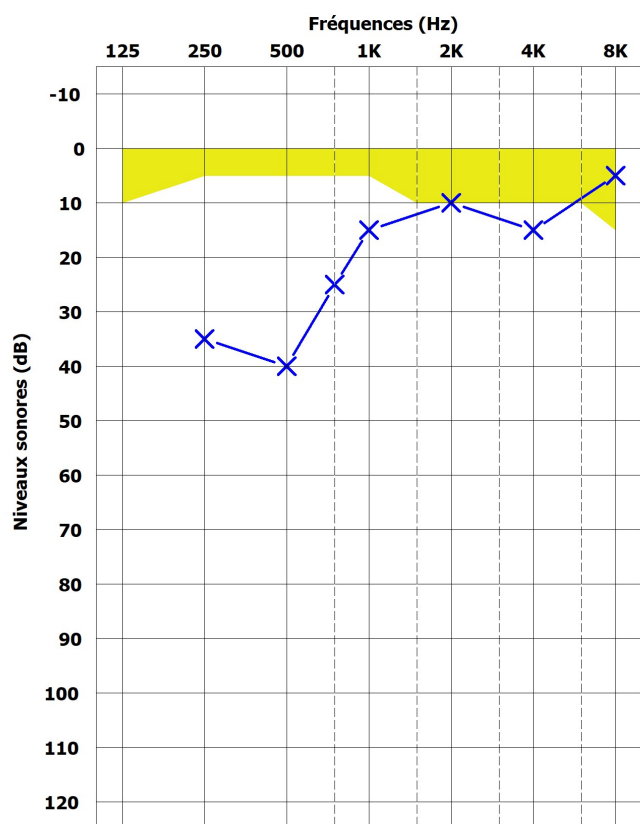

Oreille Gauche

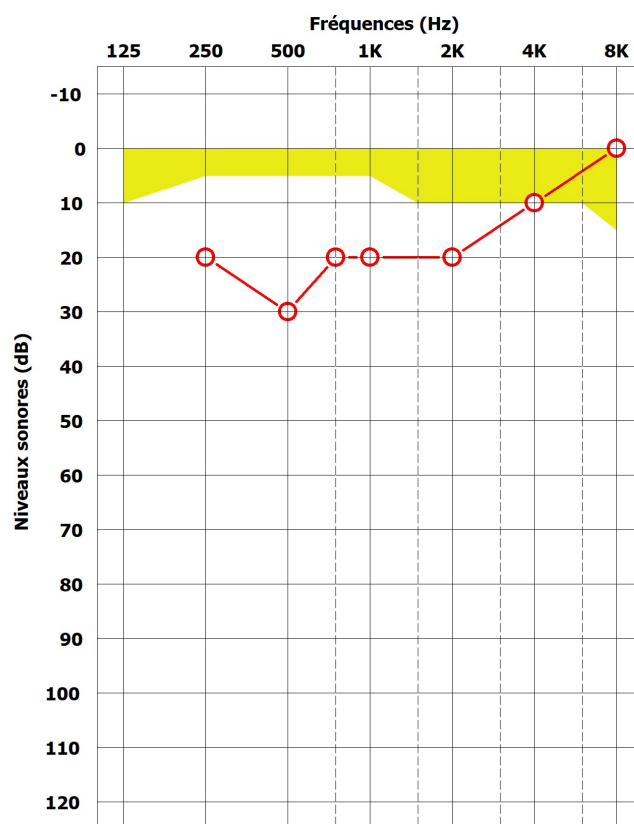

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	40	25	15		10		15		5
CA Droit		20	30	20	20		20		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes