


MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 15:19:49

Durée: 10mn 42s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

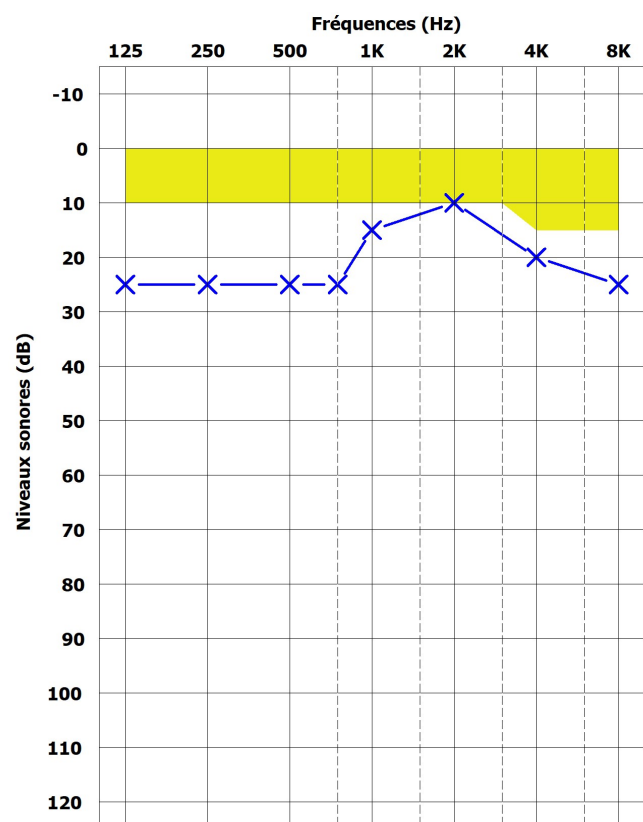

Oreille Gauche

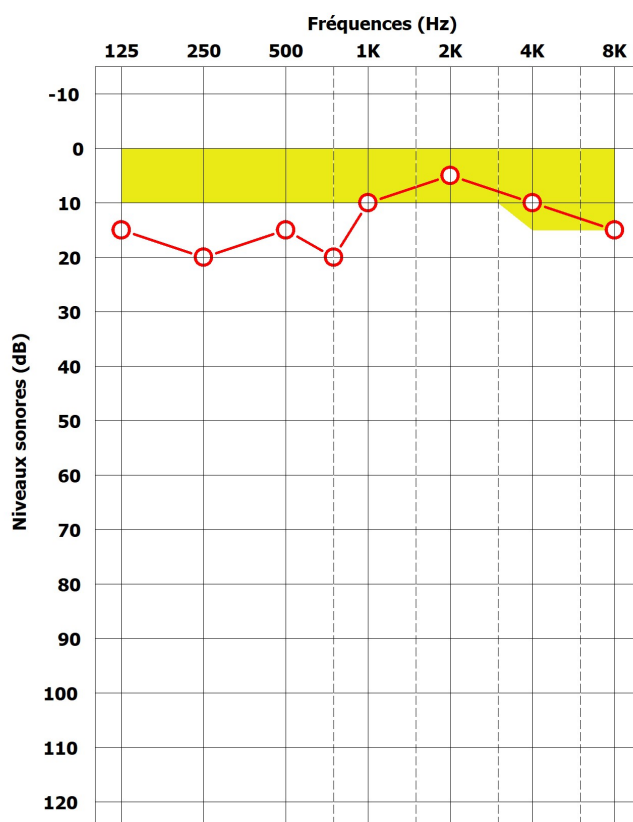

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	25	25	15		10		20		25
CA Droit	15	20	15	20	10		5		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	LAMAH MOÏSE
Date de naissance	09/04/1989
Age	34
Société	BCEIP
ID	24032815154746372

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021