


MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 17:05:45

Durée: 3mn 29s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

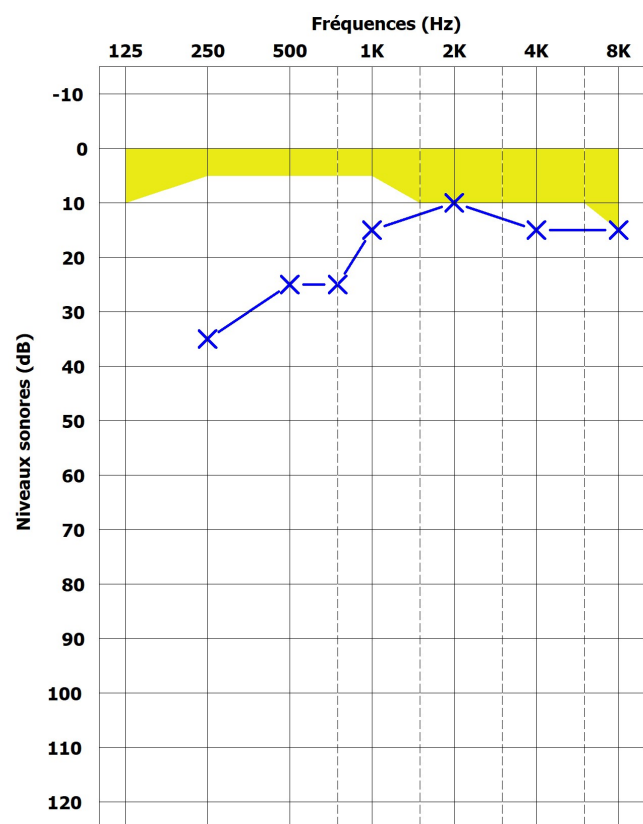

Oreille Gauche

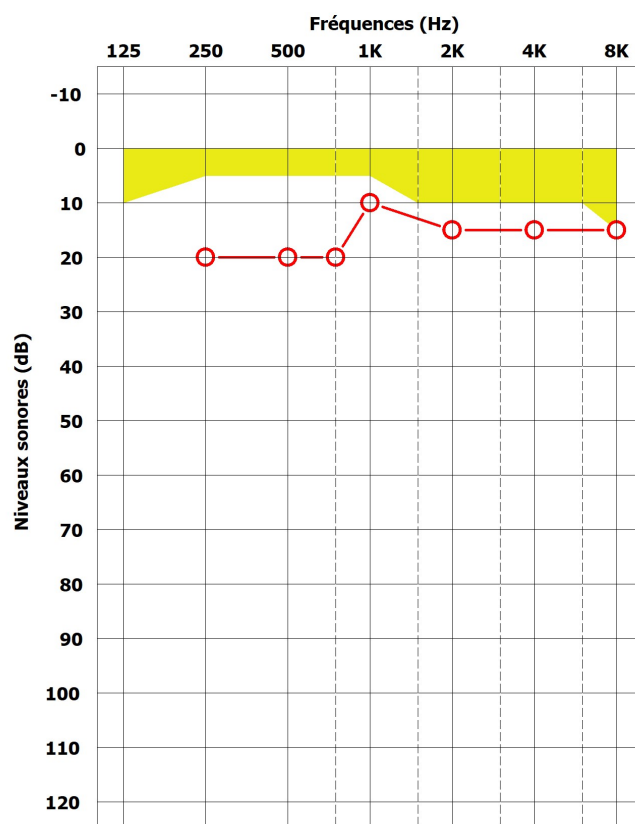

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	25	15		10		15		15
CA Droit		20	20	20	10		15		15		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient

**KANTE ABOUBACAR
SIDIKI**

Date de naissance

09/08/1994

Age

29

Société

BCEIP

ID

24070517043470710

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021