



| Données Patient   |                   | DIALLO MAMADOU ALPHA |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| Date de naissance | 01/01/1999        |                      |
| Age               | 25                |                      |
| Société           | BCEIP             |                      |
| ID                | 24110412320216977 |                      |

Date du test: 04/11/2024 12:34:22  
 Durée: 2mn 17s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

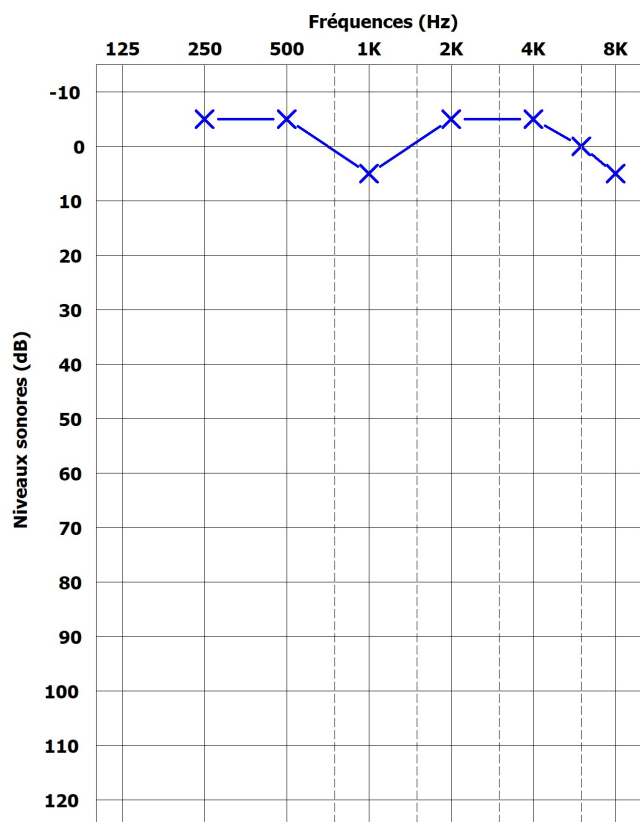

Oreille Gauche

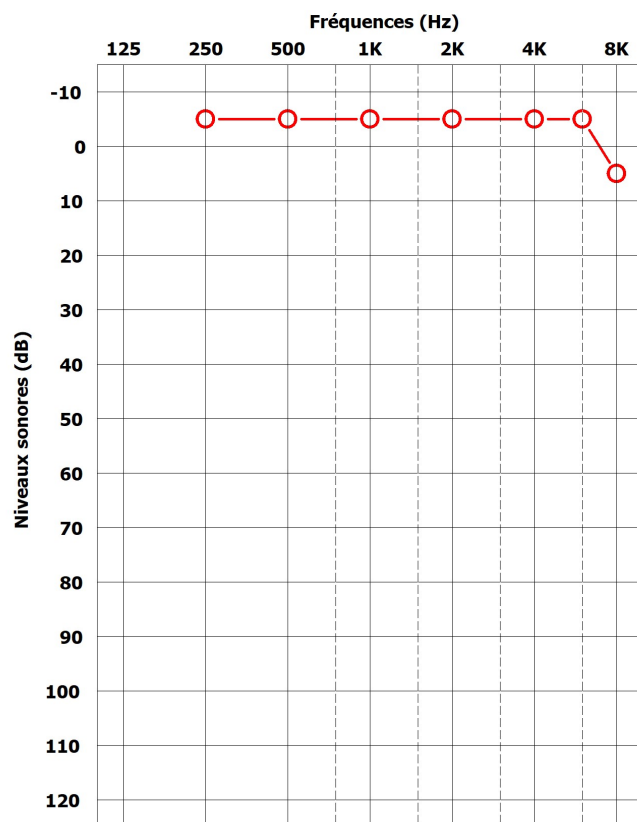

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | -5  | -5  |     | 5  |     | -5 |    | -5 | 0  | 5  |
| CA Droit  |     | -5  | -5  |     | -5 |     | -5 |    | -5 | -5 | 5  |

| Calcul de perte | PAM | IPA |
|-----------------|-----|-----|
| CA Gauche       | --- | --- |
| CA Droit        | --- | --- |

Notes