


MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 11:29:26

Durée: 11mn 07s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

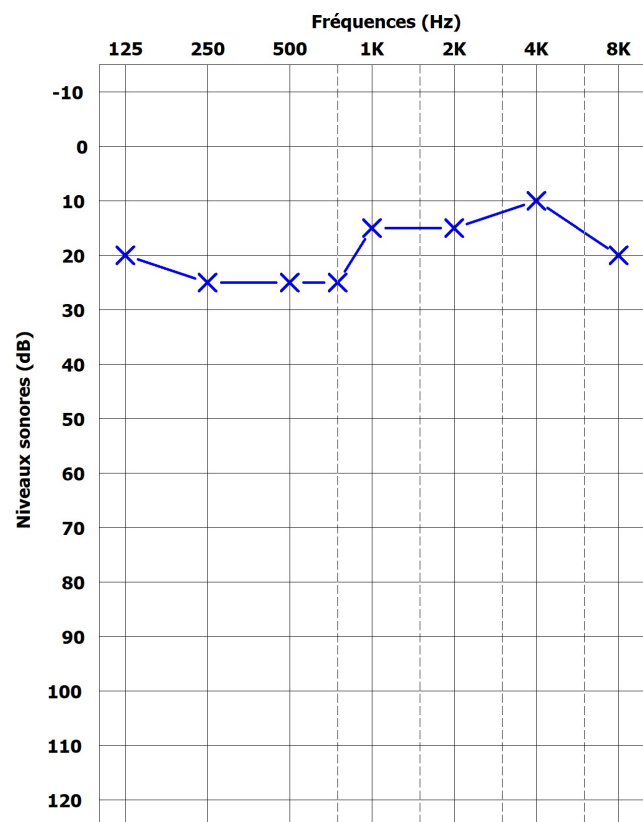

Oreille Gauche

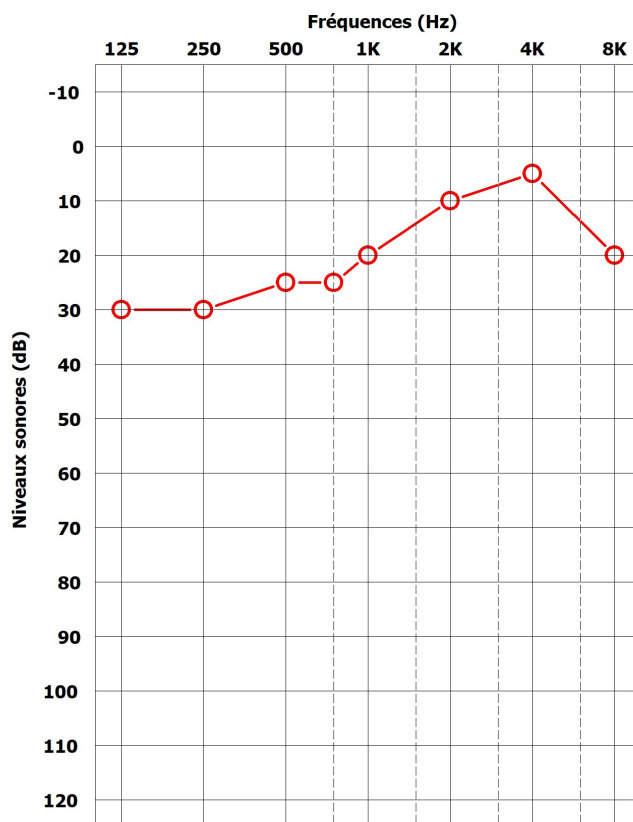

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	25	25	15		15		10		20
CA Droit	30	30	25	25	20		10		5		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient

PLEGNEMOU SENY
ANGFI INF

Date de naissance

14/03/1995

Age

29

Société

BCEIP

ID

24041511262988737

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021