


MEDVIE


Date du test: 09/08/2024 12:33:02

Durée: 4mn 35s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

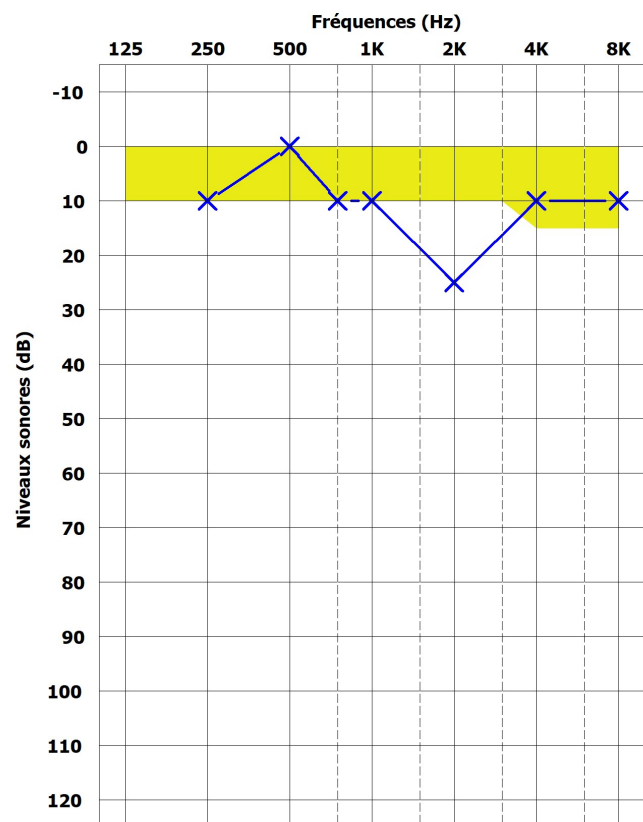

Oreille Gauche

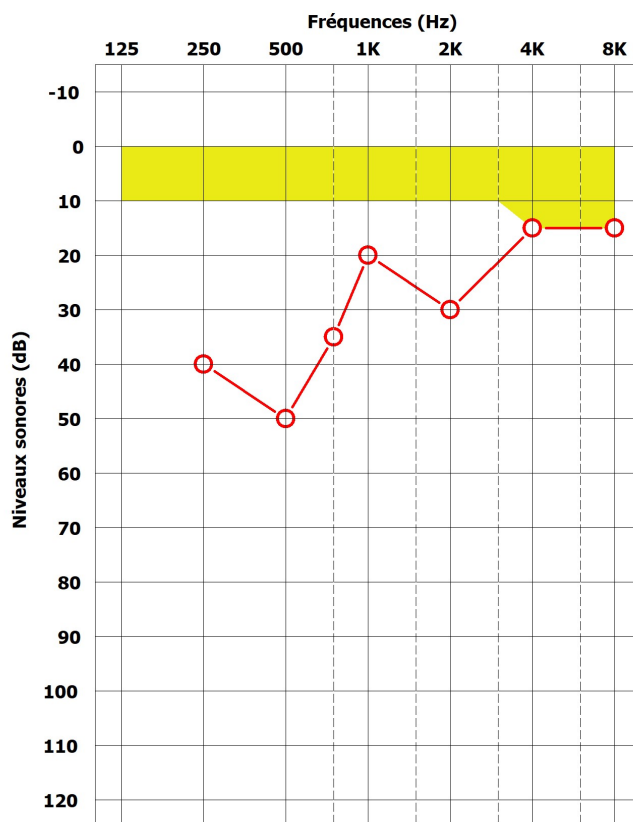

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	0	10	10		25		10		10
CA Droit		40	50	35	20		30		15		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes

Données Patient

CECE LOUA

Date de naissance

21/05/1991

Age

33

Société

BCEIP

ID

24080912294586114

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021