


MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 14:58:14

Durée: 3mn 41s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

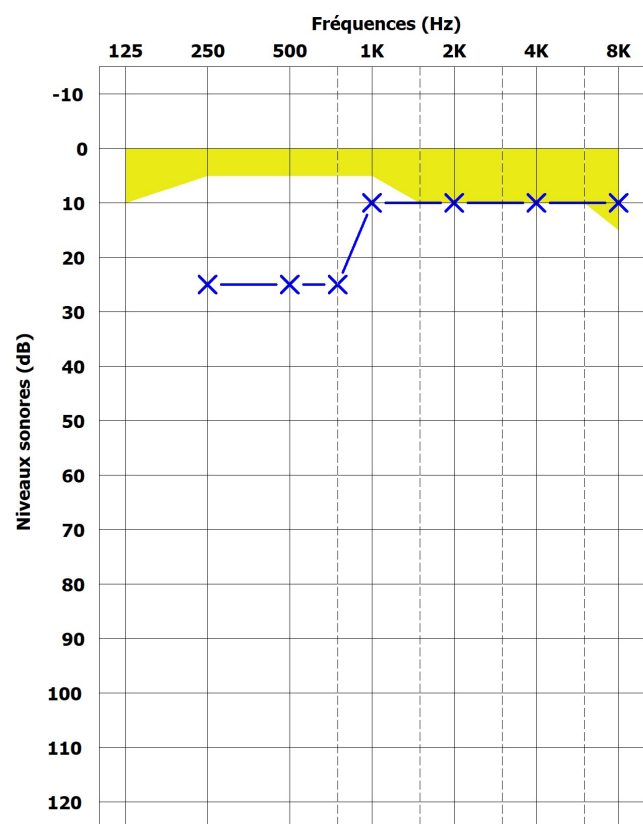

Oreille Gauche

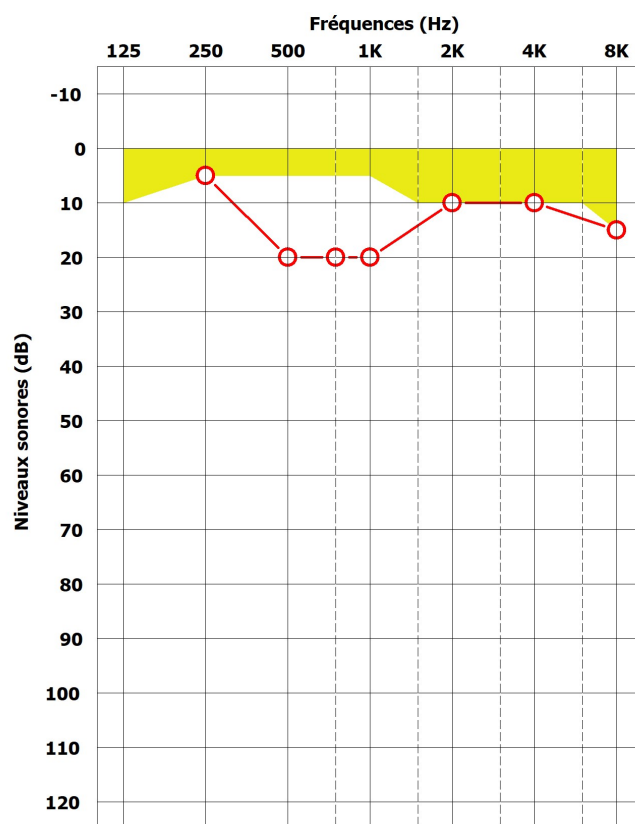

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	10		10		10		10
CA Droit		5	20	20	20		10		10		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA AMARA

Date de naissance 01/01/1995

Age 29

Société BCEIP/273

ID 24050614545821858

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021