


MEDVIE


Date du test: 04/11/2024 13:31:27

Durée: 5mn 04s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

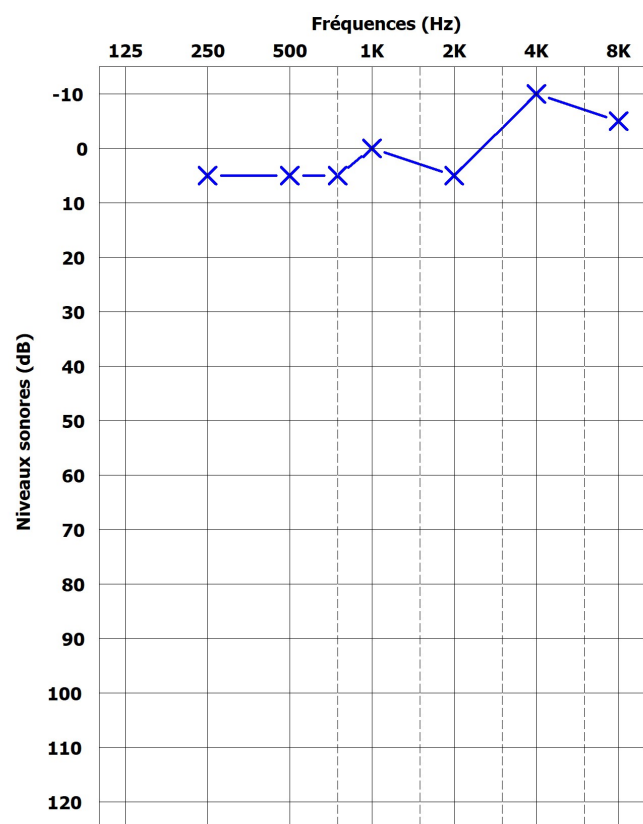

Oreille Gauche

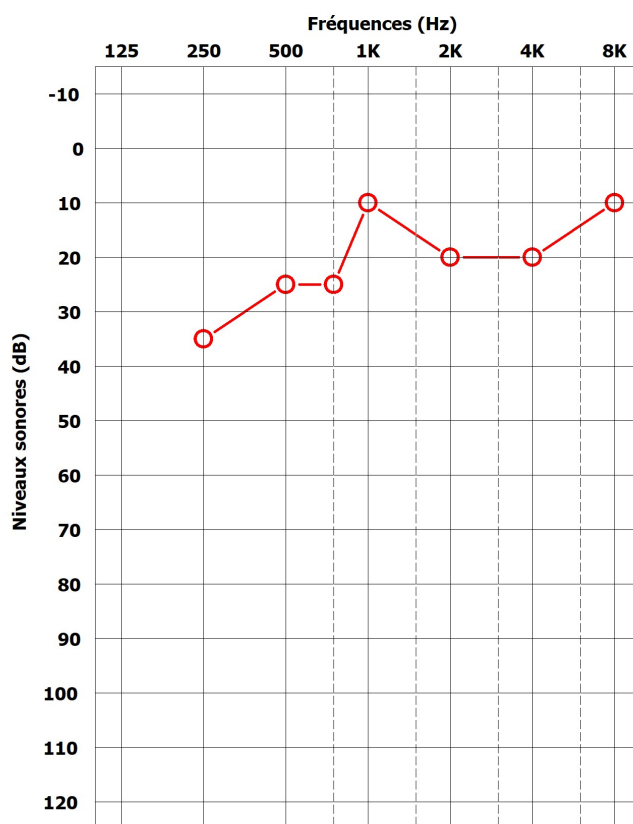

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	5	0		5		-10		-5
CA Droit		35	25	25	10		20		20		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	CONDE LOUNCENY
Date de naissance	10/05/1996
Age	28
Société	BCEIP
ID	24110413224212973

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021