


MEDVIE


Date du test: 16/08/2024 12:46:36

Durée: 4mn 03s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

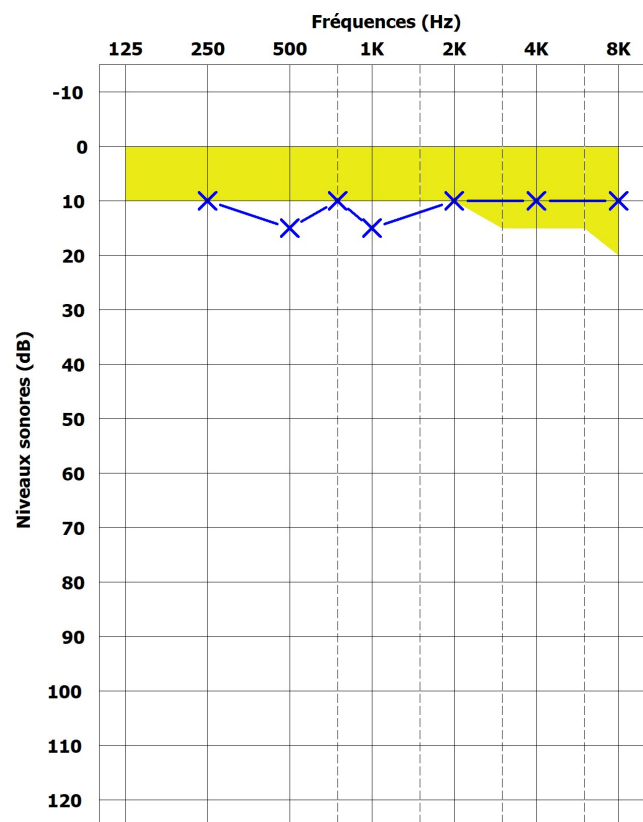

Oreille Gauche

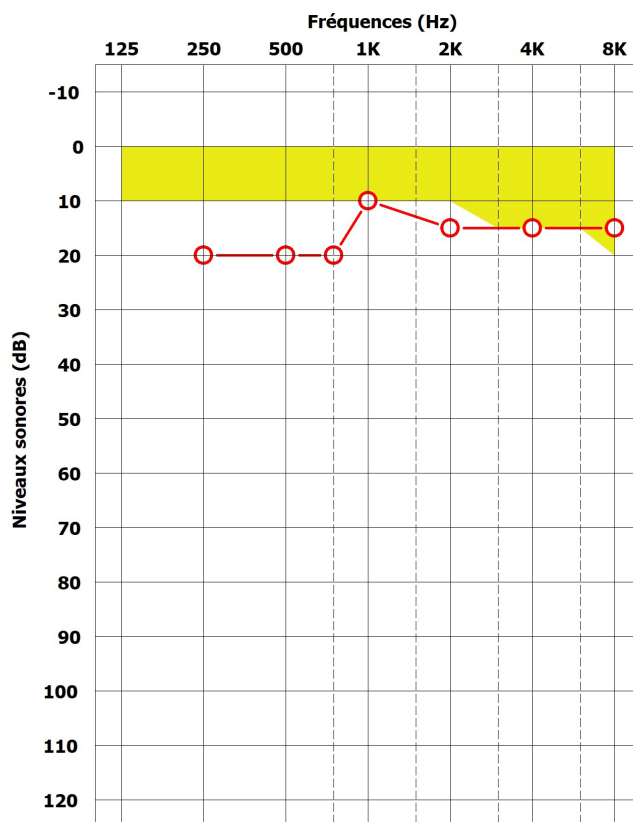

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	15		10		10		10
CA Droit		20	20	20	10		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO THIerno MOUSSA
Date de naissance	03/04/1987
Age	37
Société	BCEIP
ID	24081612361488903

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021