

MEDVIE


Date du test: 03/06/2024 14:00:38

Durée: 3mn 31s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO ALPHA OUMAR	
Date de naissance	03/10/1980
Age	43
Société	MV/BCEIP
ID	24060313580874038

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

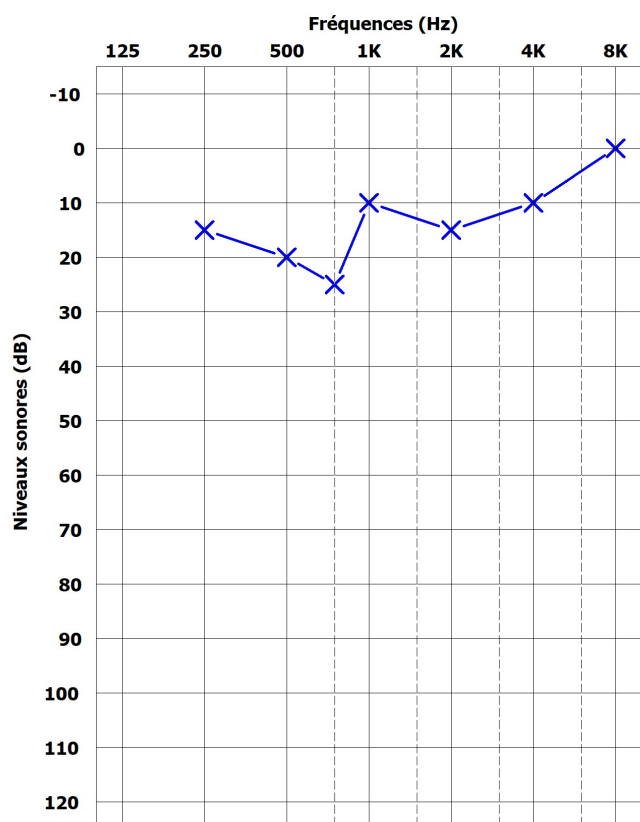

Oreille Gauche

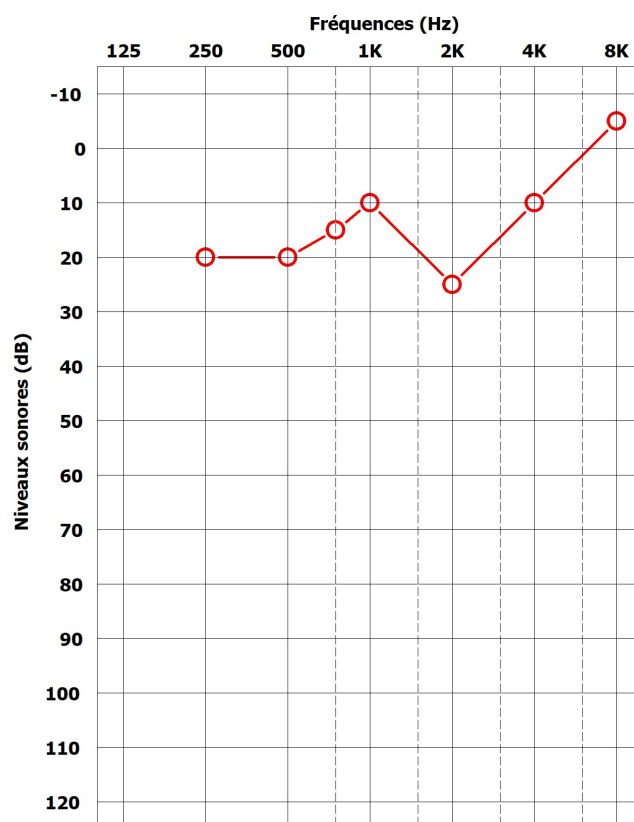

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	25	10		15		10		0
CA Droit		20	20	15	10		25		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes