



Données Patient		CAMARA SIAKA
Date de naissance	20/11/1987	
Age	36	
Société	MV/BCEIP/134	
ID	24032810395584347	

Date du test: 28/03/2024 10:41:52
Durée: 3mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

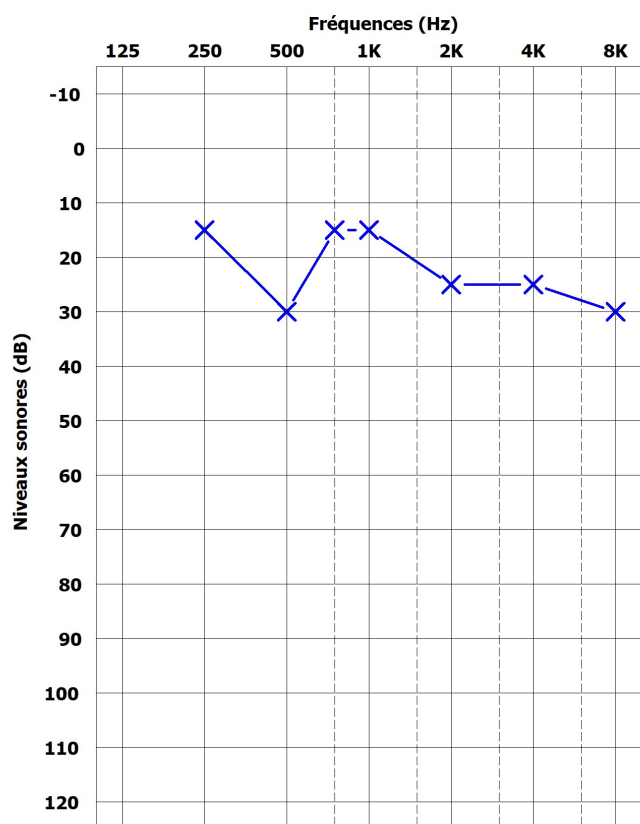

Oreille Gauche

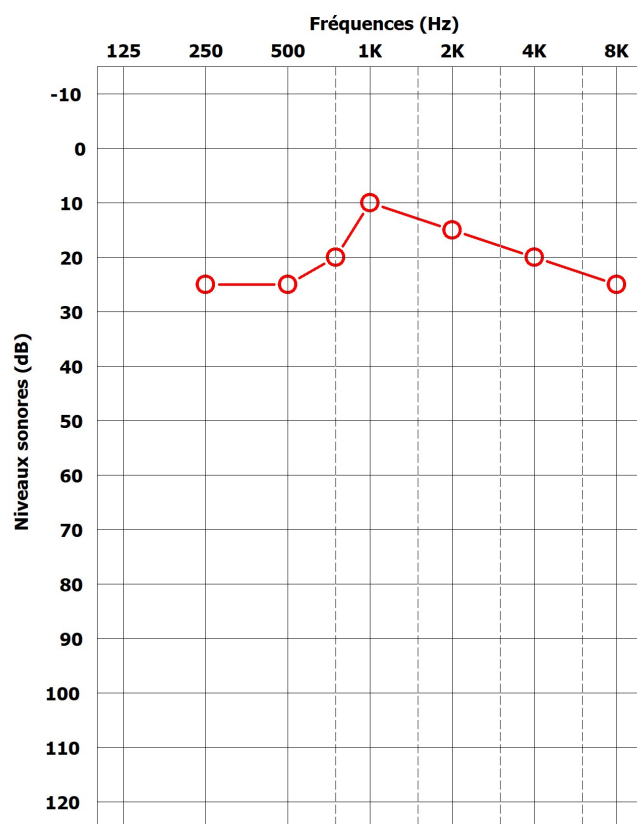

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	30	15	15		25		25		30
CA Droit		25	25	20	10		15		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes