


MEDVIE


Date du test: 31/05/2024 12:37:09

Durée: 5mn 39s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

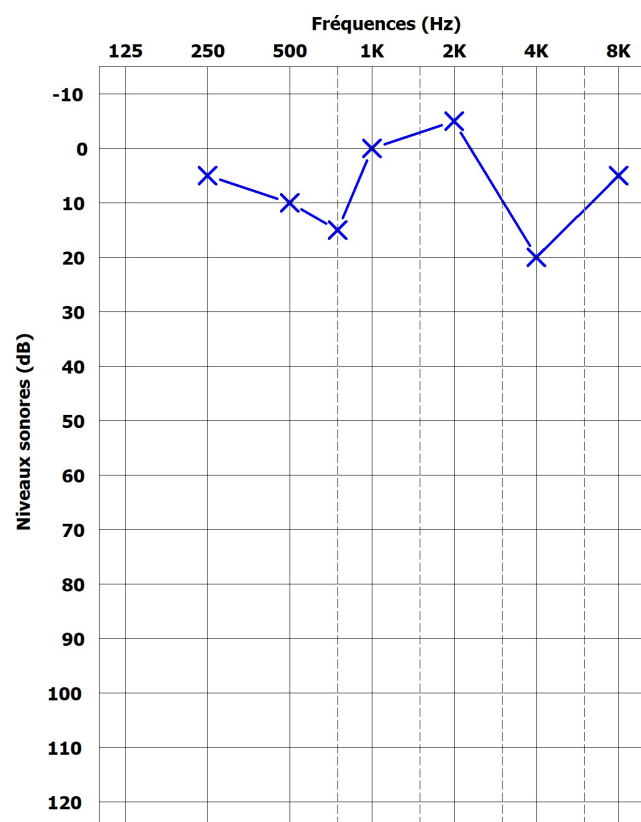

Oreille Gauche

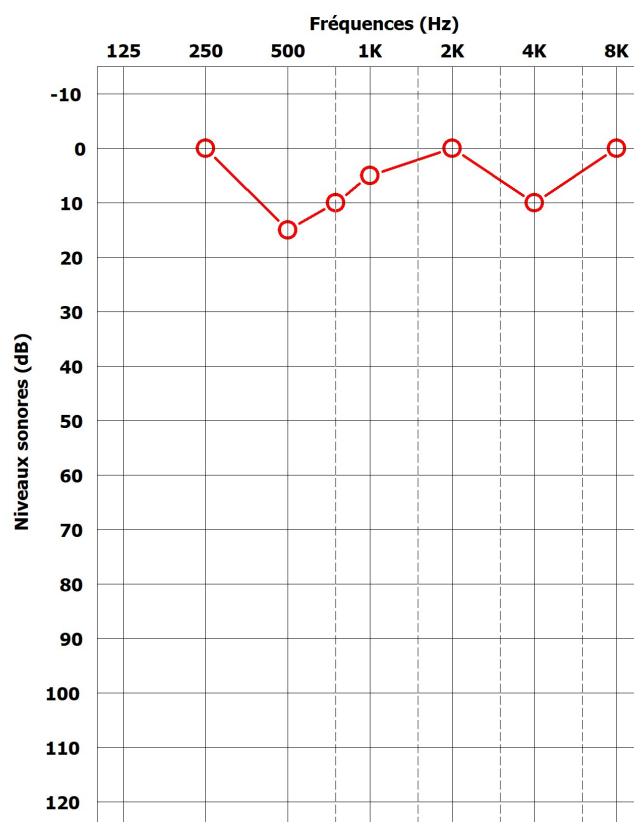

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	15	0		-5		20		5
CA Droit		0	15	10	5		0		10		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient	HANN ALSENY
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	MV/BCEIP
ID	24053112322532178

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021