


MEDVIE


Date du test: 07/03/2024 21:25:13
Durée: 9mn 18s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA LAYE
Date de naissance	13/03/1994	
Age	29	
Société	CR18	
ID	24030721231327374	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

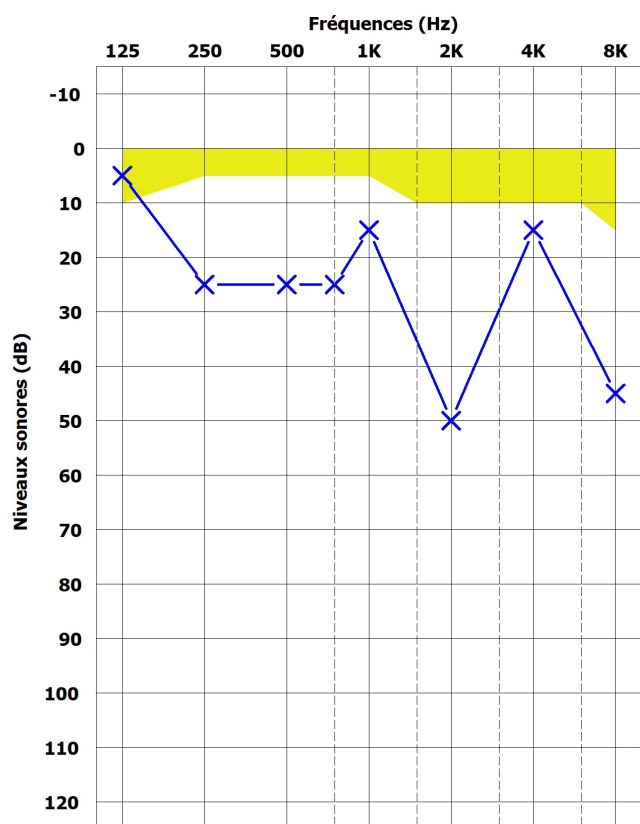

Oreille Gauche

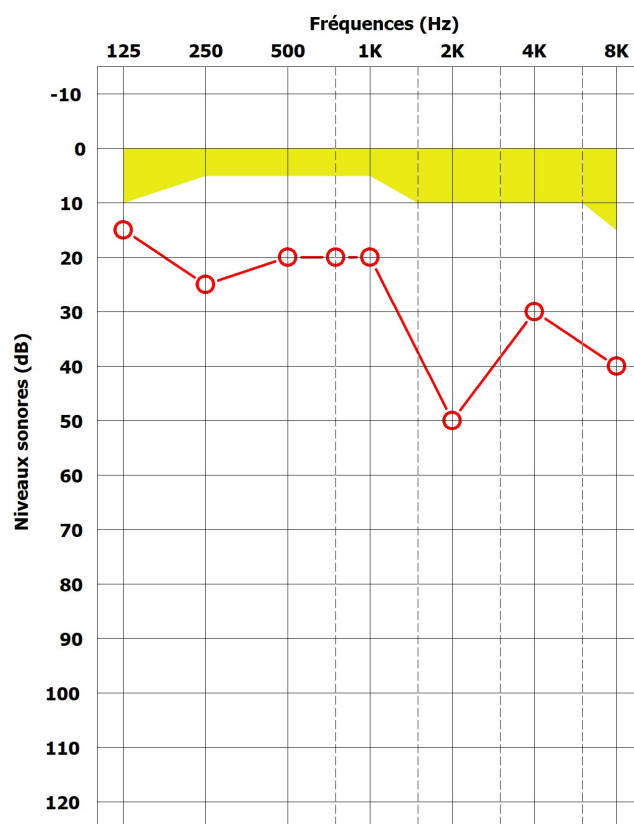

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	25	25	25	15		50		15		45
CA Droit	15	25	20	20	20		50		30		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes