


MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 14:04:27

Durée: 7mn 13s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

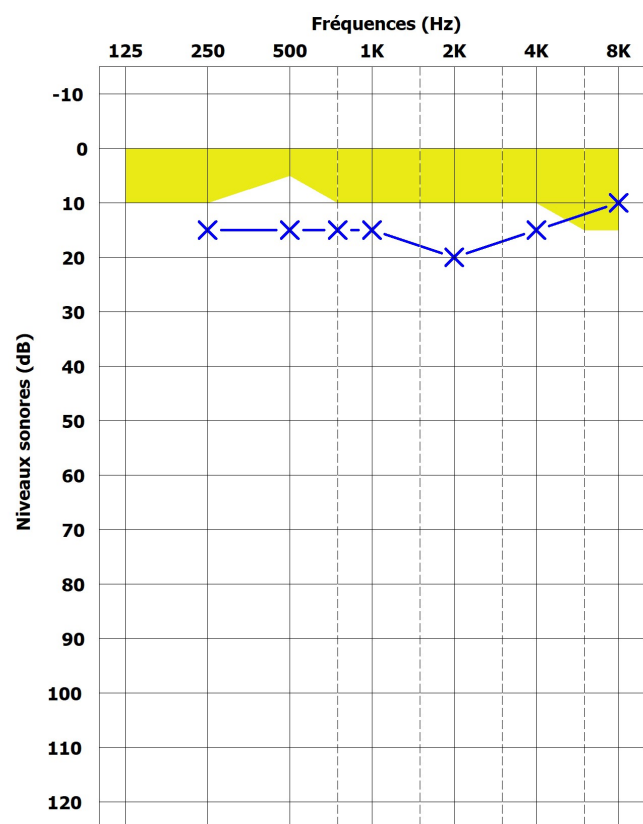

Oreille Gauche

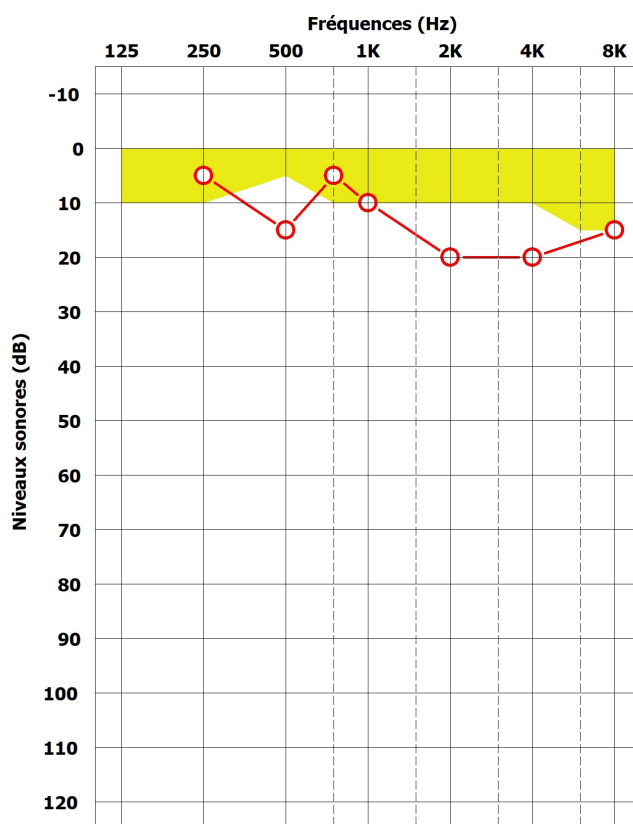

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	15		20		15		10
CA Droit		5	15	5	10		20		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient

SYLLA SEKOU
GADISSOII

Date de naissance

03/02/1993

Age

31

Société

BCEIP

ID

24070514021103891

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021