


MEDVIE


Date du test: 30/05/2024 14:06:54

Durée: 5mn 19s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

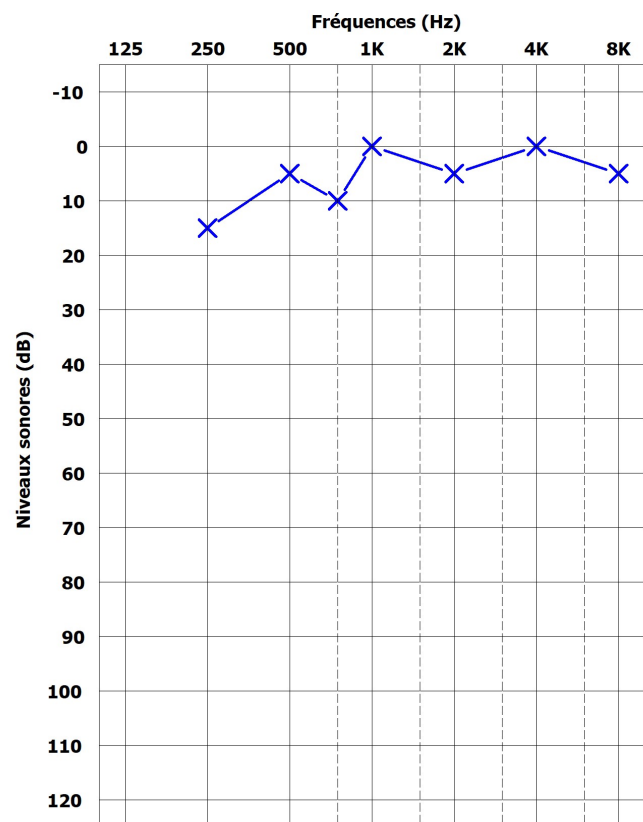

Oreille Gauche

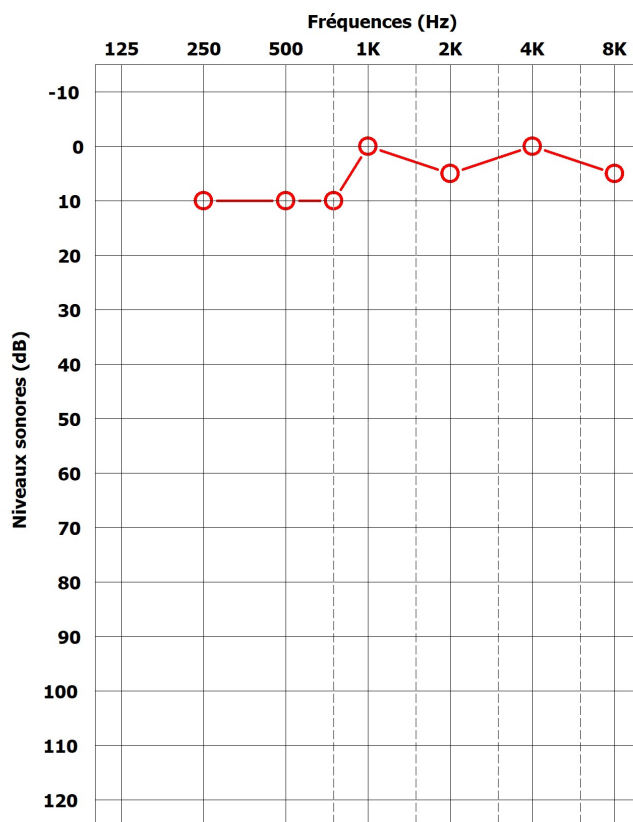

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	5	10	0		5		0		5
CA Droit		10	10	10	0		5		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes

Données Patient	KOUROUMA ALPHA
Date de naissance	27/07/1988
Age	35
Société	BCEIP
ID	24053013524511042

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021