


MEDVIE

Date du test: 28/03/2024 16:29:31

Durée: 10mn 03s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

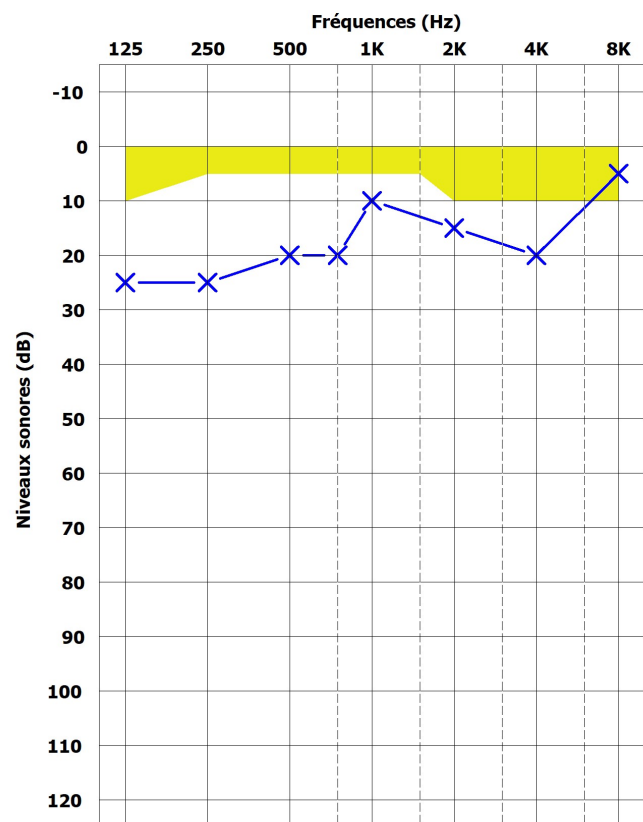

Oreille Gauche

Données Patient	
DOUMBOUYA AMADOU NIIRY	
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24032816262746389

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

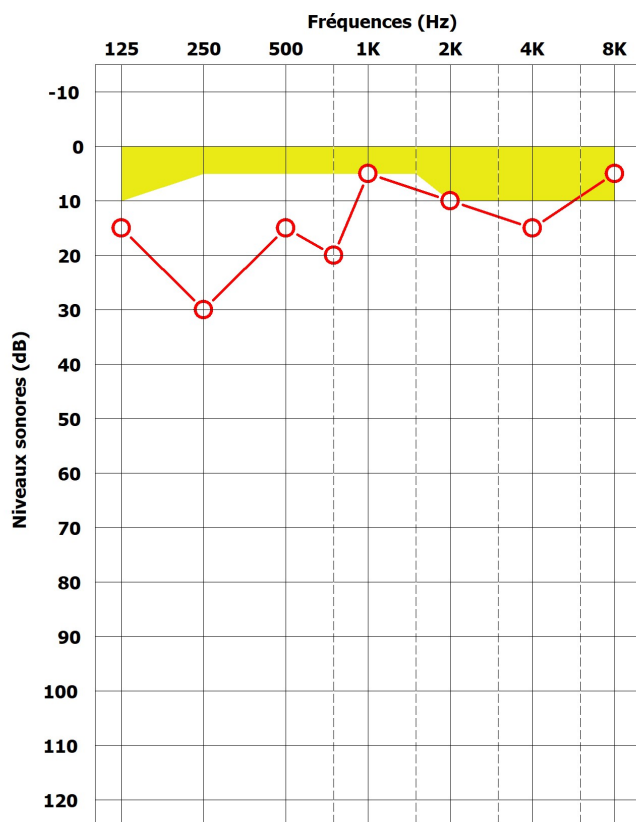

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	20	20	10		15		20		5
CA Droit	15	30	15	20	5		10		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes