


MEDVIE


Date du test: 19/06/2024 11:39:10
Durée: 3mn 13s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIALLO MAMADOU I AMARANA
Date de naissance	01/07/1988
Age	35
Société	GPC
ID	24061911364857993

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

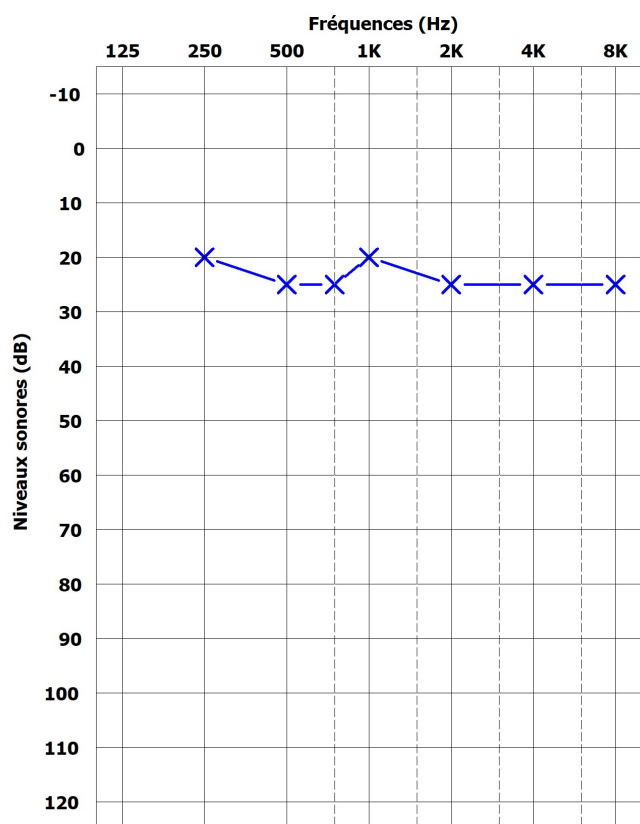

Oreille Gauche

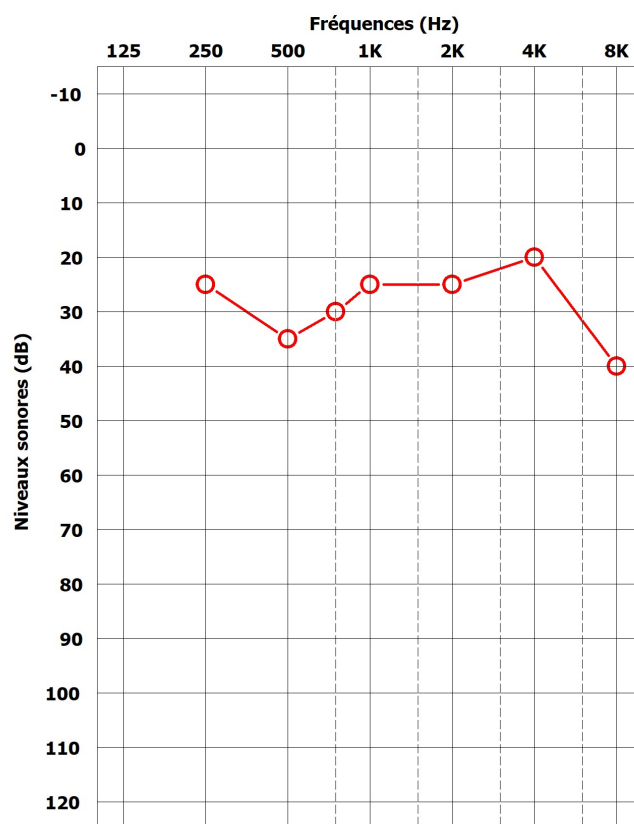

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	20		25		25		25
CA Droit		25	35	30	25		25		20		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes