


MED VIE


Date du test: 15/06/2024 20:00:20
Durée: 4mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO ABDOUL KARIM	
Date de naissance	29/08/2005
Age	18
Société	GPC
ID	24061519585069820

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

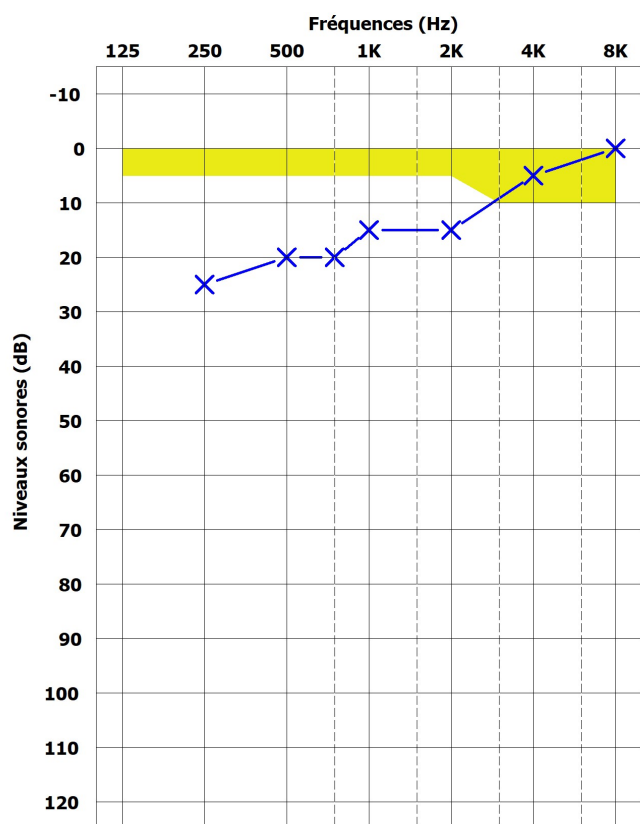

Oreille Gauche

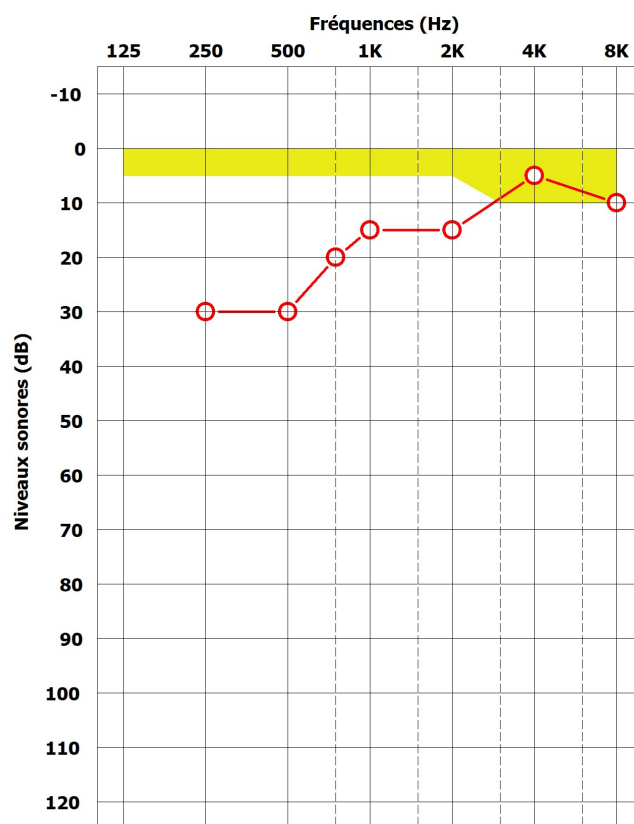

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	20	15		15		5		0
CA Droit		30	30	20	15		15		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes