


MED VIE


Date du test: 19/06/2024 09:57:31
Durée: 5mn 17s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO ADAMA CHERIF	
Date de naissance	17/08/2001
Age	22
Société	GPC
ID	24061909543958294

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

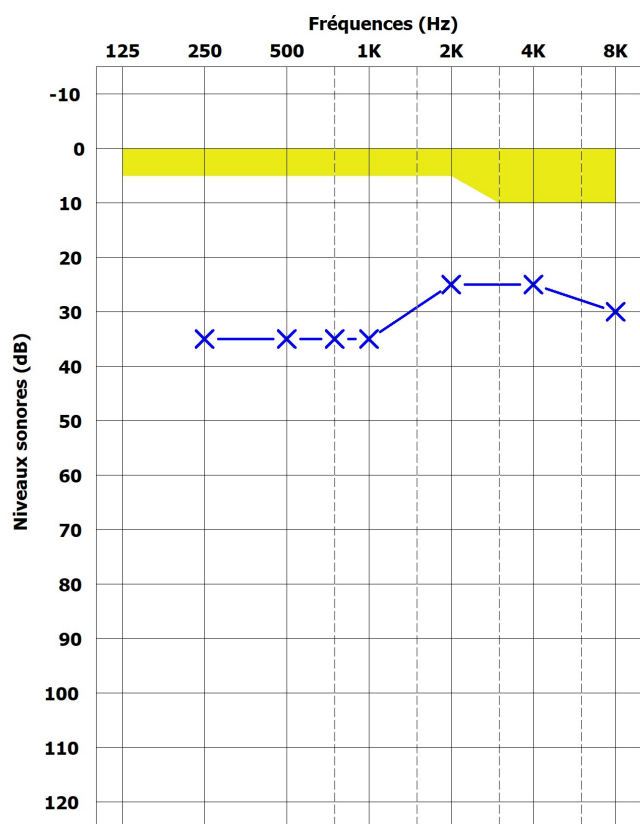

Oreille Gauche

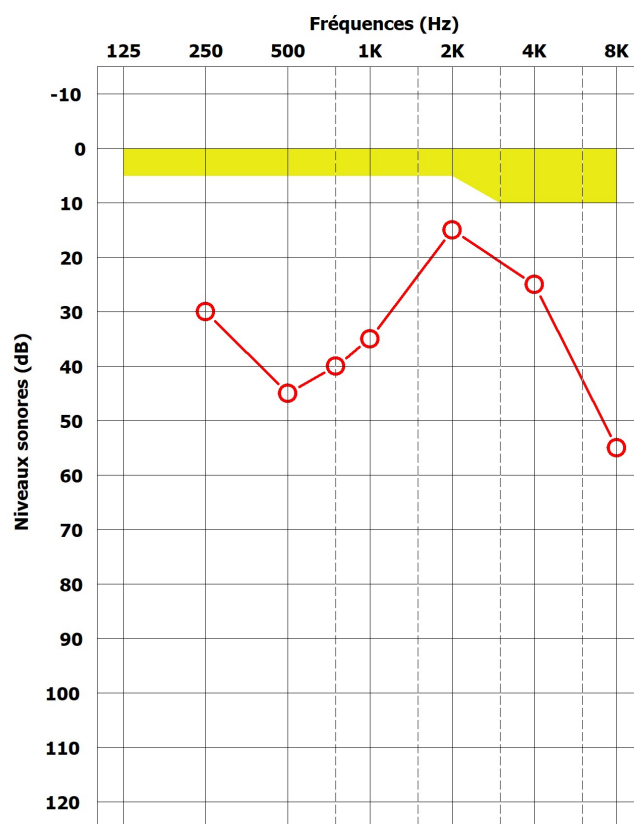

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	35	35	35		25		25		30
CA Droit		30	45	40	35		15		25		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes