


MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 13:57:40

Durée: 5mn 00s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

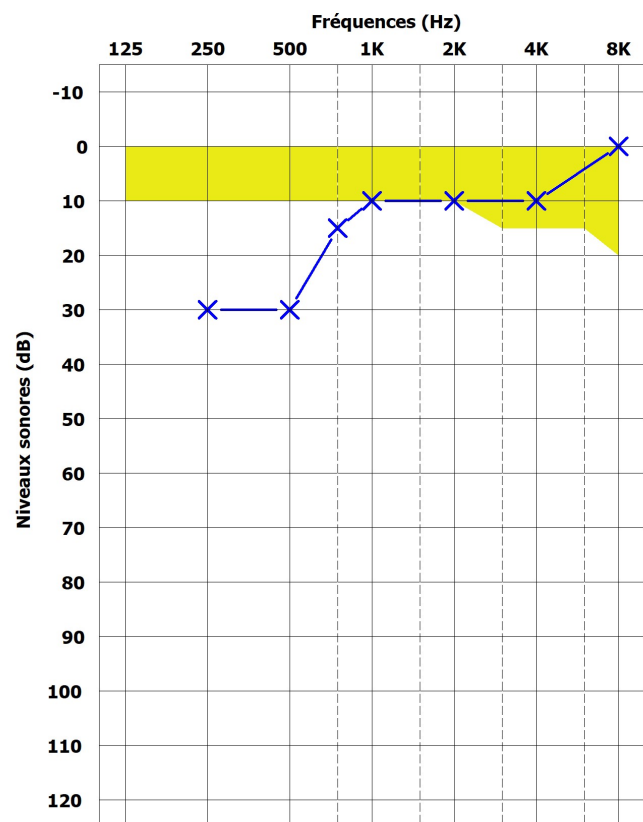

Oreille Gauche

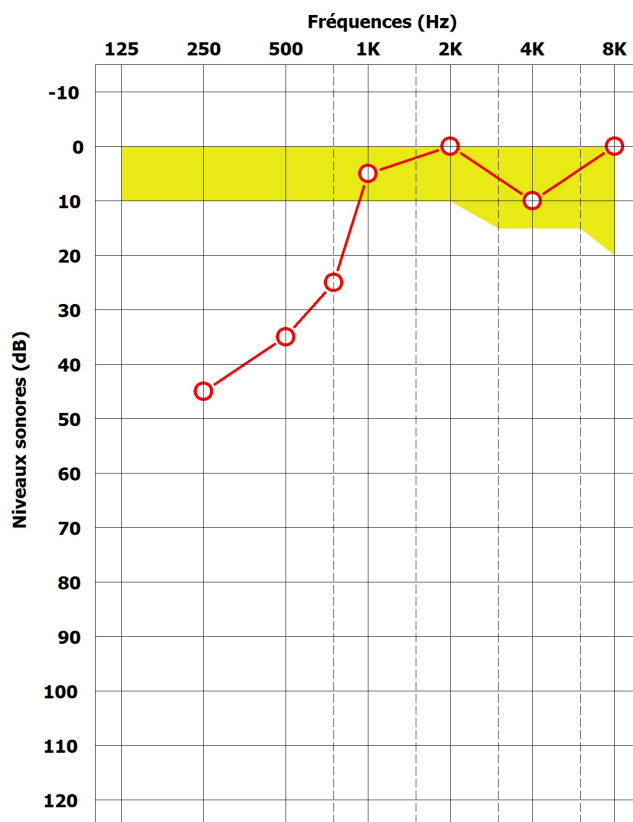

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	15	10		10		10		0
CA Droit		45	35	25	5		0		10		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes

Données Patient

MILLIMONO SAA GILBERT I

Date de naissance

02/01/1987

Age

37

Société

GPC

ID

24080713552916494

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021