


MEDVIE


Date du test: 15/06/2024 21:38:22

Durée: 3mn 44s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

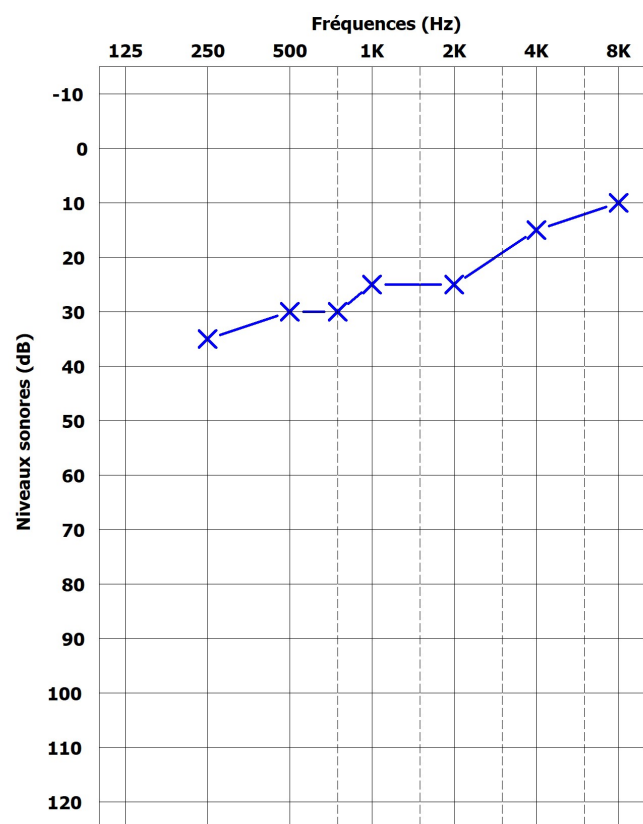

Oreille Gauche

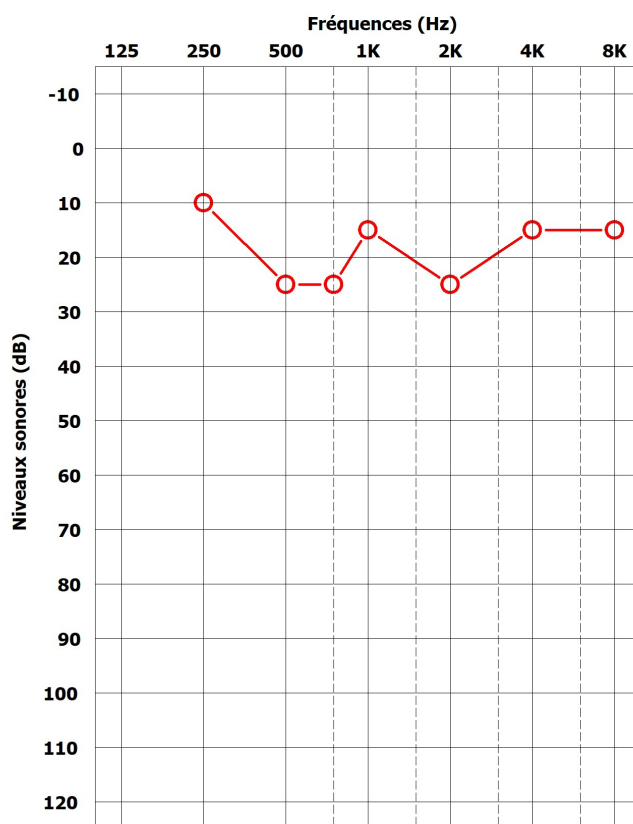

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30	30	25		25		15		10
CA Droit		10	25	25	15		25		15		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient	SOUMAH BABARA
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	GPC
ID	24061521333725480

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021