

MED VIE


Date du test: 12/07/2024 10:26:07

Durée: 5mn 22s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SYLLA SALIOU	
Date de naissance	01/01/1974
Age	50
Société	GPC
ID	24071210234620434

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

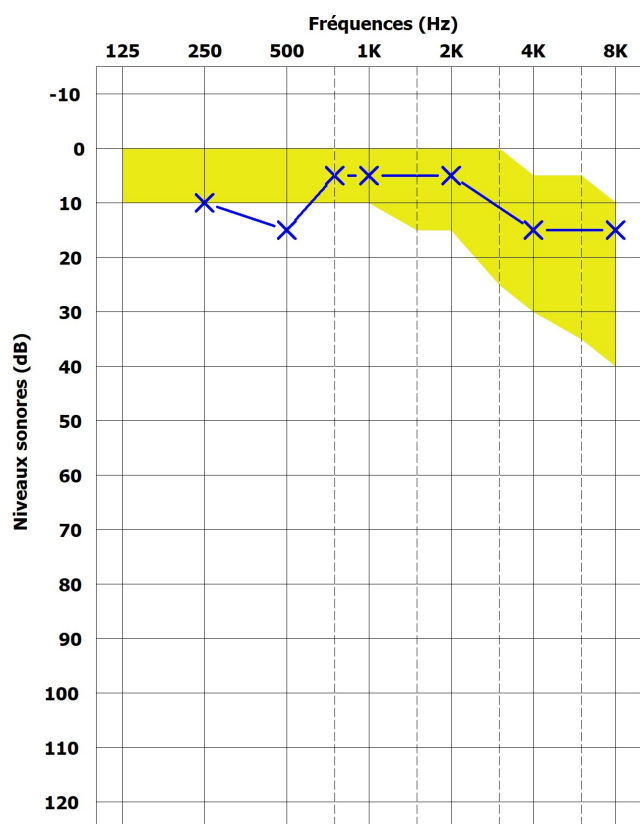

Oreille Gauche

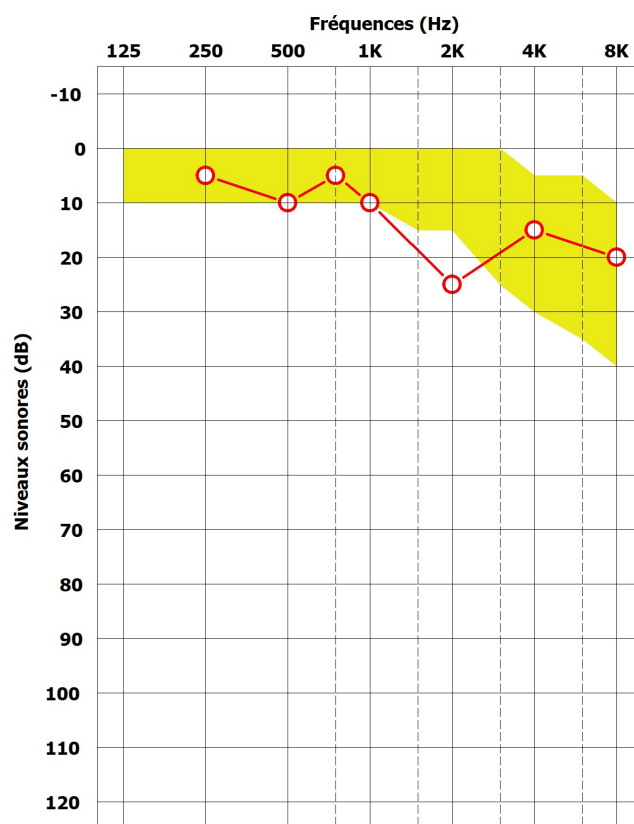

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	5	5		5		15		15
CA Droit		5	10	5	10		25		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes