


MED VIE


Date du test: 11/07/2024 10:22:53
Durée: 3mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DOUMBOUYA Djiba
Date de naissance	24/10/1979
Age	44
Société	GPC
ID	24071110190449259

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

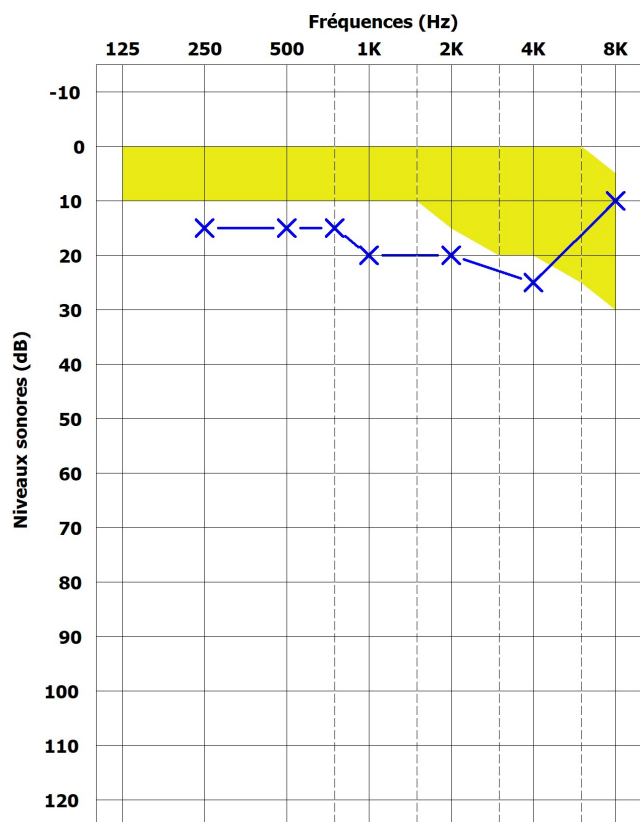

Oreille Gauche

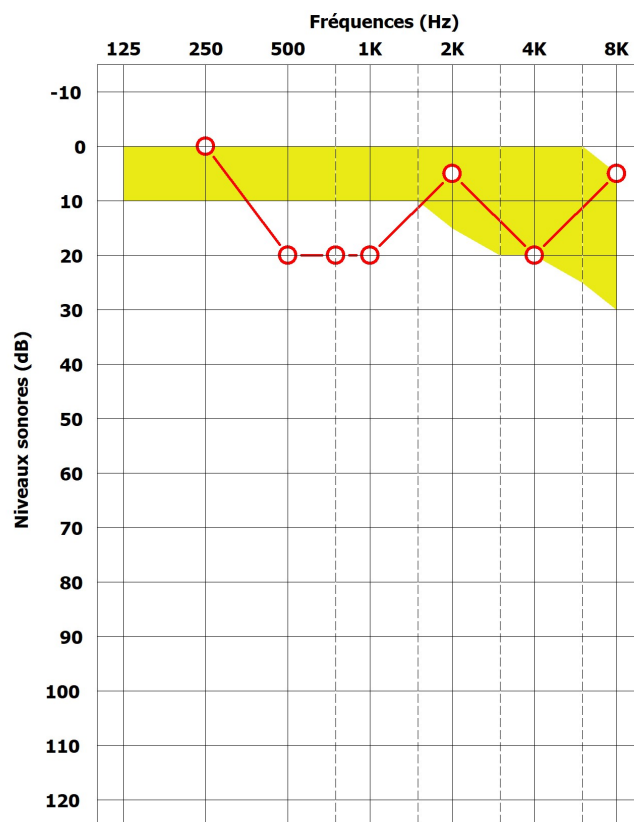

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	20		20		25		10
CA Droit		0	20	20	20		5		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes