


MED VIE


Date du test: 01/07/2024 11:45:29
Durée: 6mn 38s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIAWARA SAYON	
Date de naissance	03/08/1984
Age	39
Société	GPC
ID	24070111381686800

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

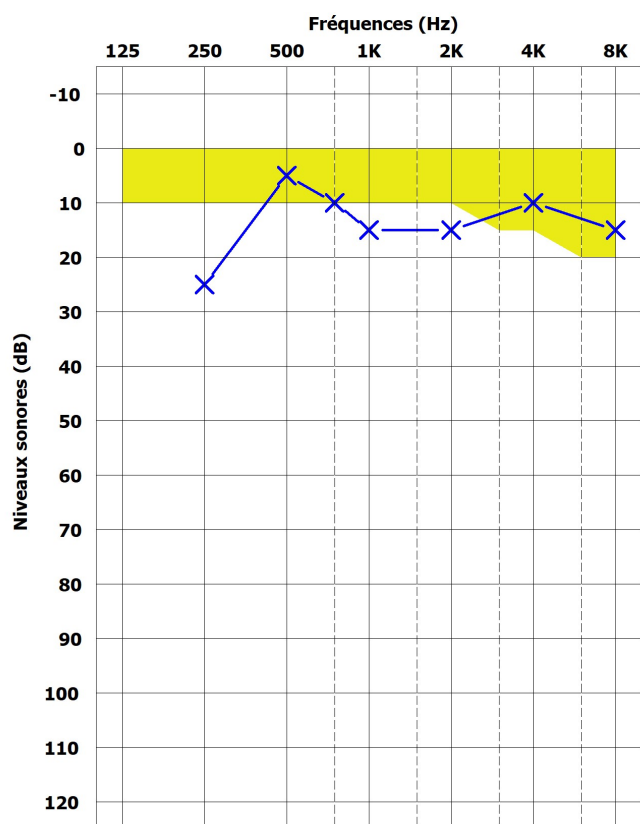

Oreille Gauche

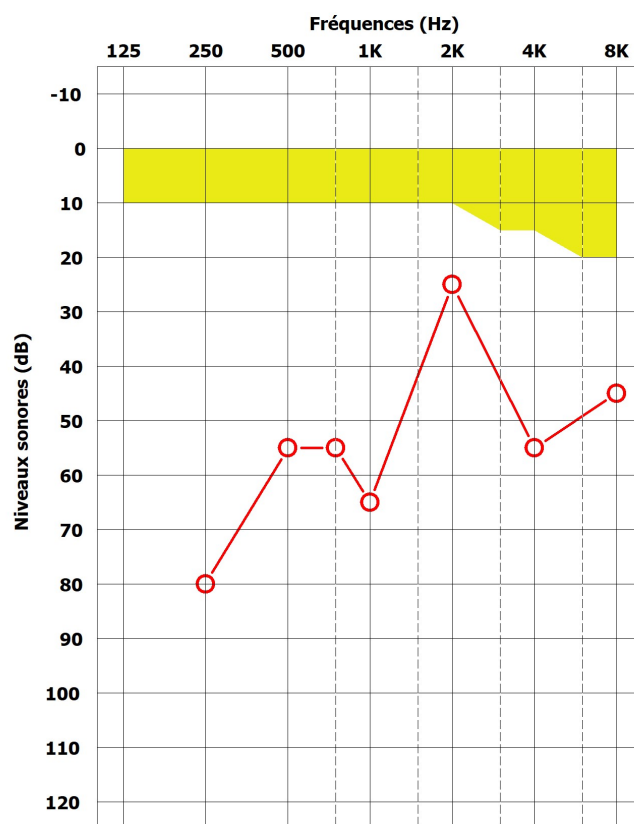

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	5	10	15		15		10		15
CA Droit		80	55	55	65		25		55		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	50,0 dB	---

Notes