


MEDVIE


Date du test: 28/04/2025 10:57:41

Durée: 3mn 41s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

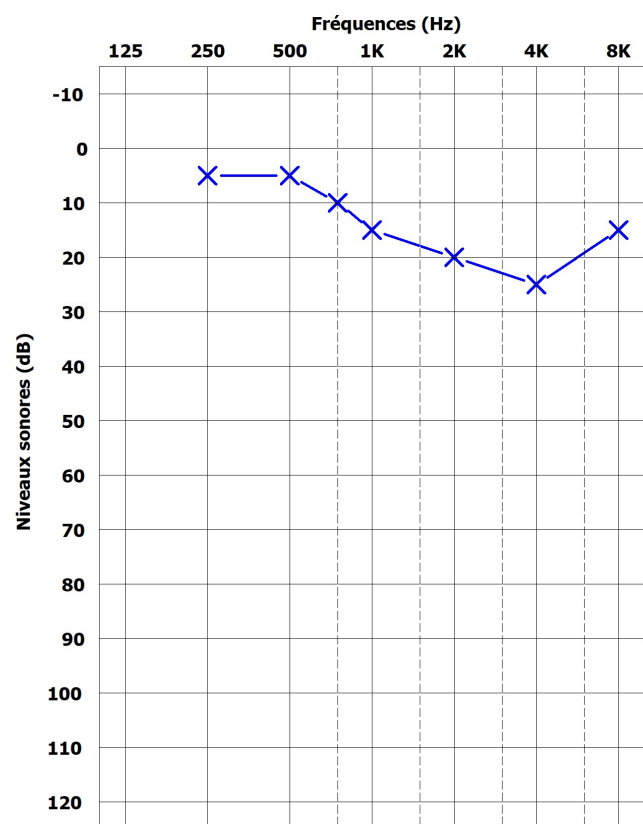

Oreille Gauche

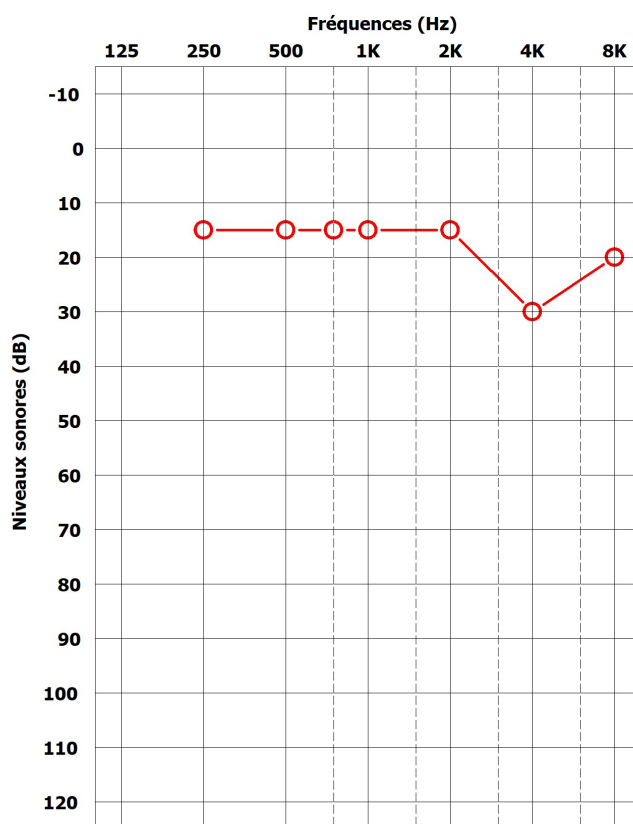

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	10	15		20		25		15
CA Droit		15	15	15	15		15		30		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	COUMBASSA IDRISSA
Date de naissance	01/01/1989
Age	36
Société	GPC
ID	25042810544814815

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021