


MEDVIE


Date du test: 27/06/2025 09:31:45

Durée: 5mn 15s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

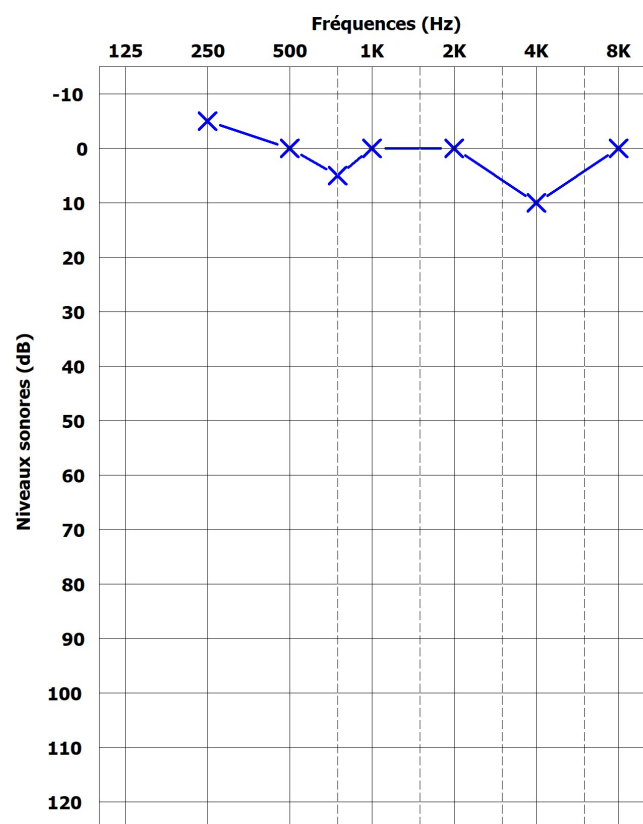

Oreille Gauche

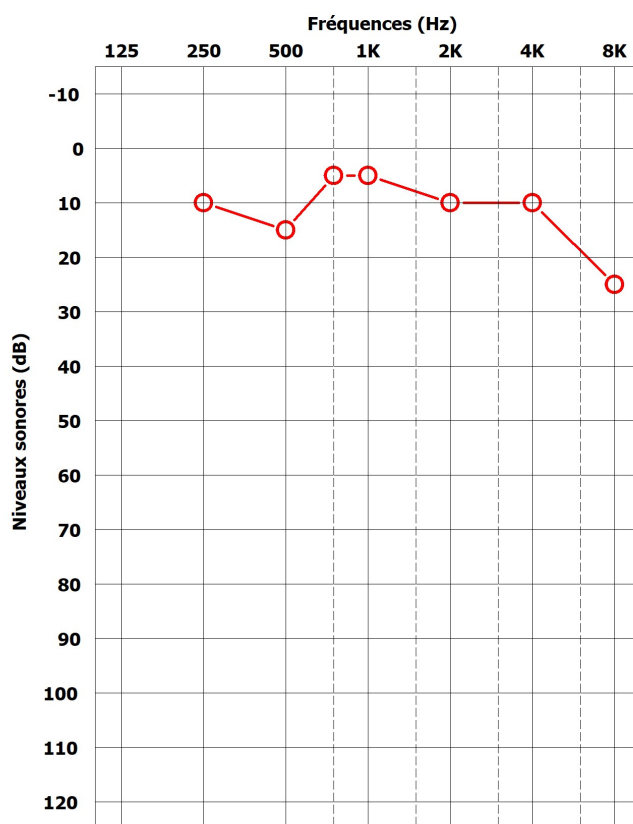

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	5	0		0		10		0
CA Droit		10	15	5	5		10		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	HABA MENIBA
Date de naissance	01/01/1989
Age	36
Société	GPC
ID	25062709285654227

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021