


MEDVIE

Date du test: 28/04/2025 11:37:17

Durée: 6mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

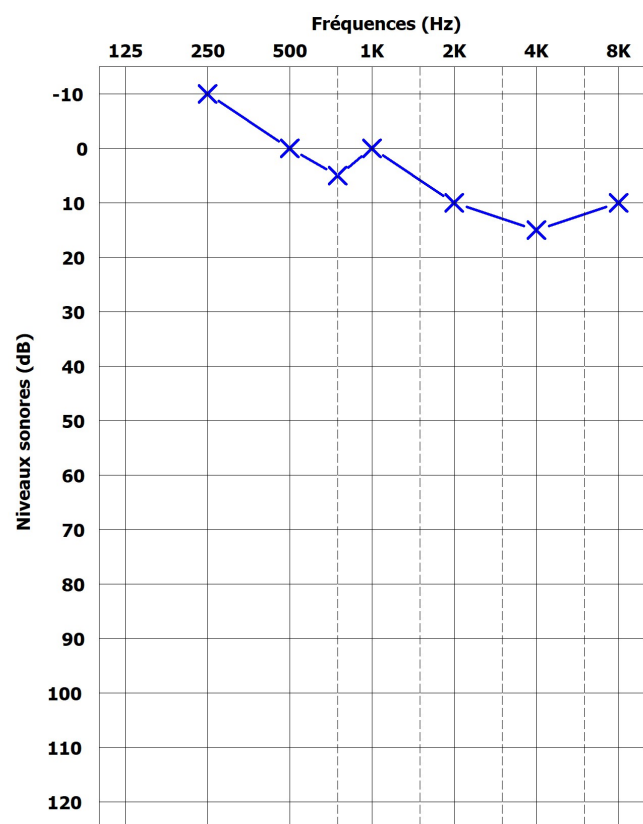

Oreille Gauche

Données Patient	CAMARA MORY
Date de naissance	01/01/1984
Age	41
Société	GPC
ID	25042811345226880

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

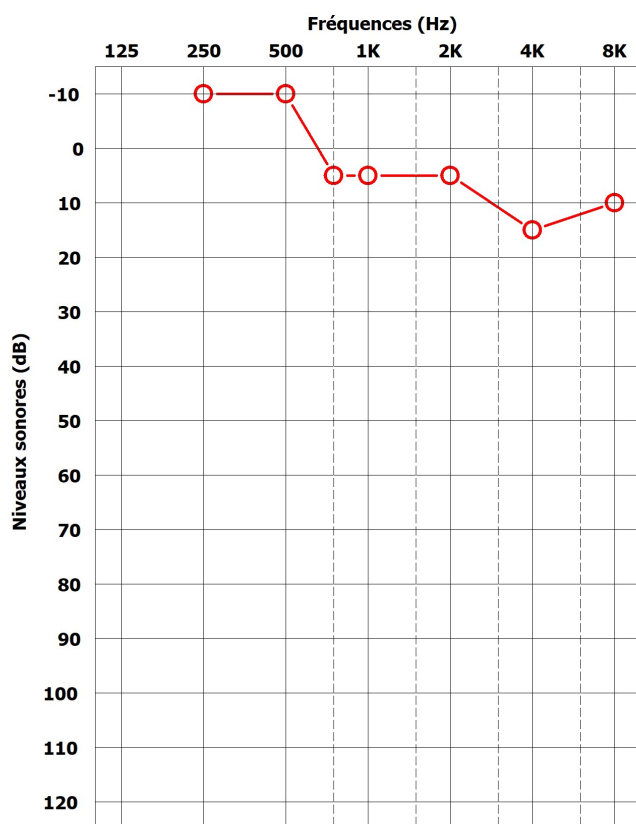

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	0	5	0		10		15		10
CA Droit		-10	-10	5	5		5		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes