


MEDVIE


Date du test: 18/06/2024 13:07:31

Durée: 4mn 32s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

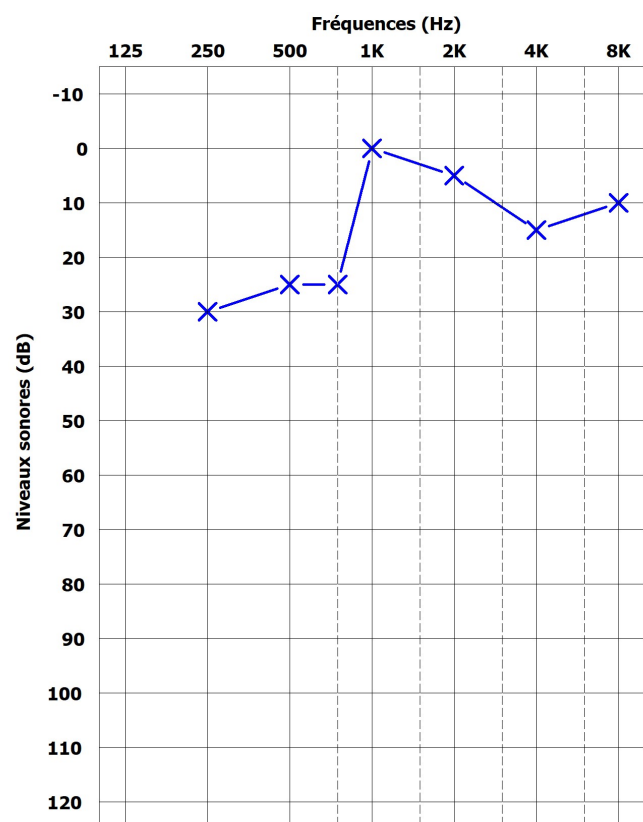

Oreille Gauche

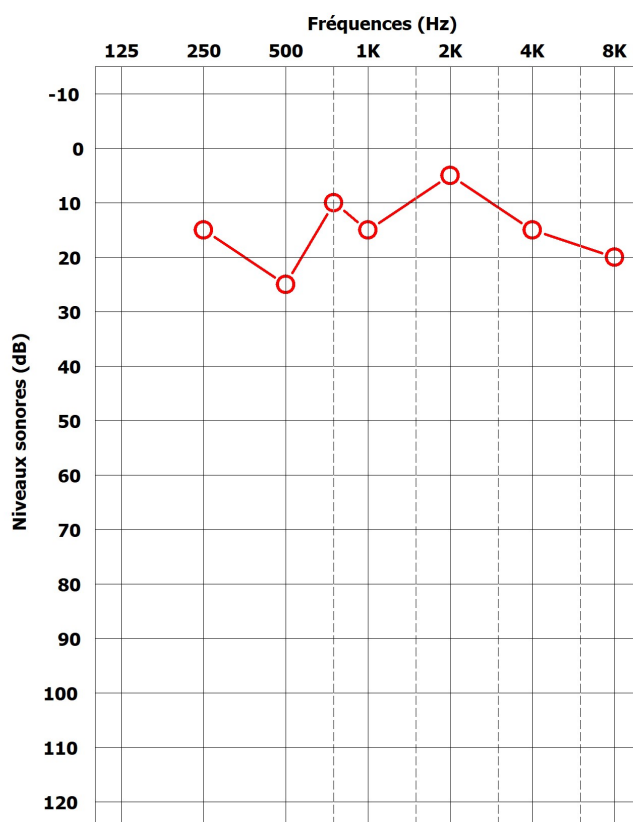

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	0		5		15		10
CA Droit		15	25	10	15		5		15		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	TOURE SEKOU
Date de naissance	28/04/2005
Age	19
Société	GPC
ID	24061813051533946

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021