



| Données Patient   |                   | BARRY OUMOU |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Date de naissance | 29/11/2000        |             |
| Age               | 23                |             |
| Société           | MV/GPC/114        |             |
| ID                | 24031212480937525 |             |

Date du test: 12/03/2024 12:51:21  
Durée: 5mn 09s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

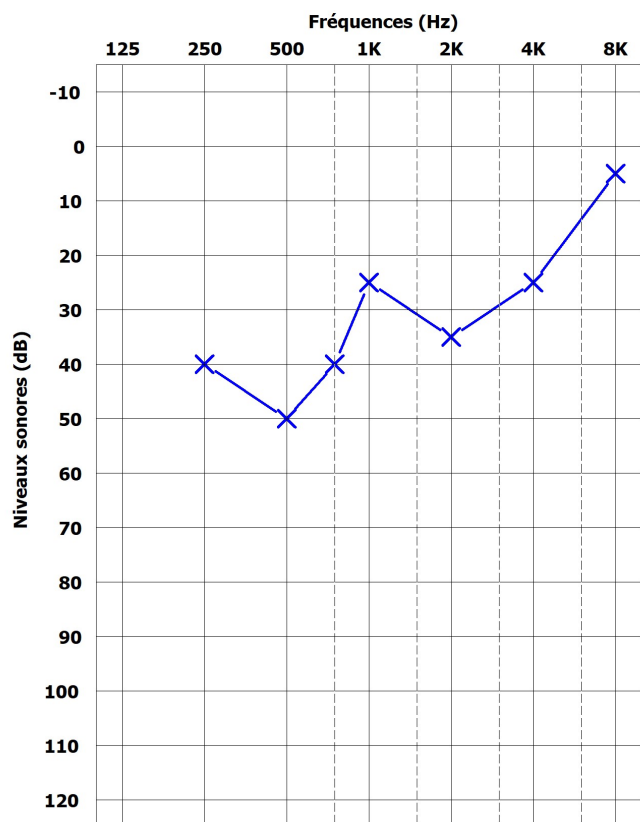

Oreille Gauche

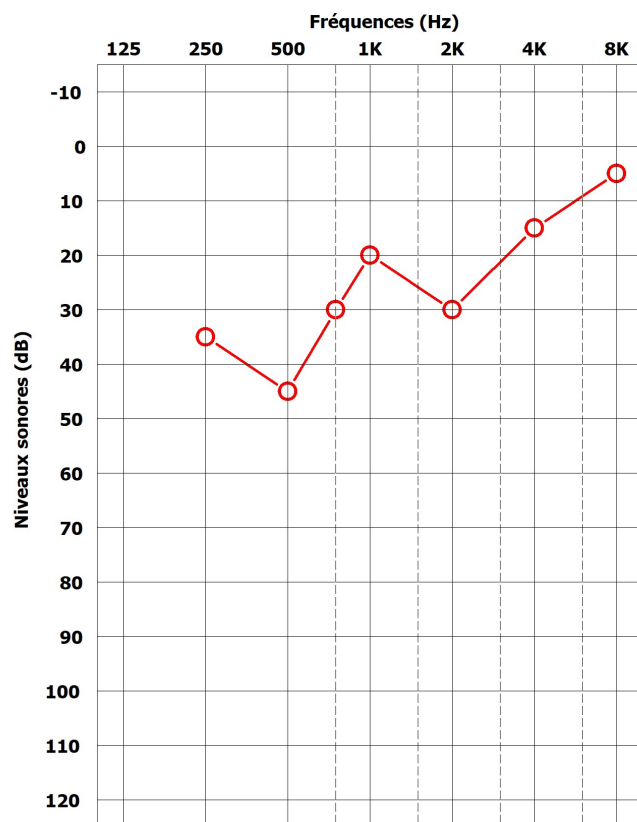

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 40  | 50  | 40  | 25 |     | 35 |    | 25 |    | 5  |
| CA Droit  |     | 35  | 45  | 30  | 20 |     | 30 |    | 15 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 33,8 dB | --- |
| CA Droit        | 27,5 dB | --- |

Notes