


MEDVIE


Date du test: 18/06/2024 13:16:55

Durée: 4mn 09s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

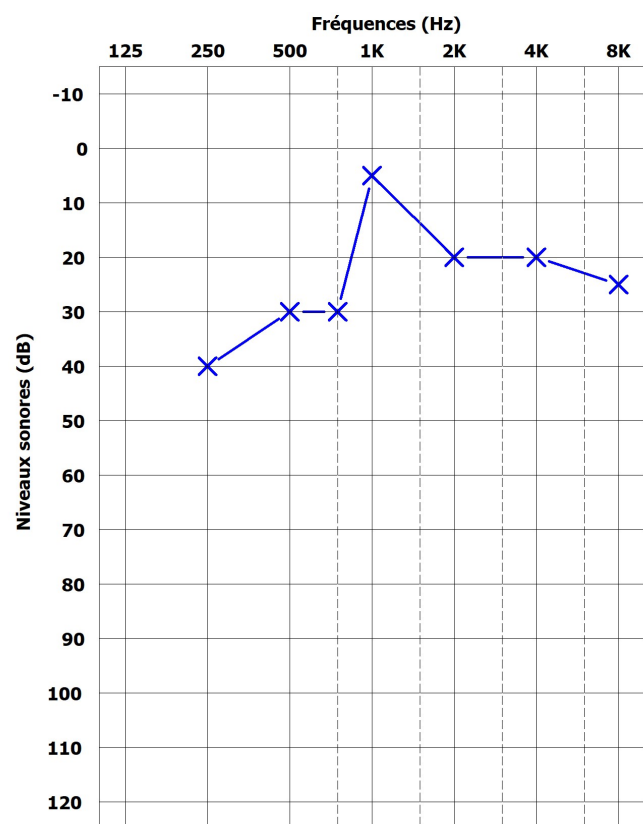

Oreille Gauche

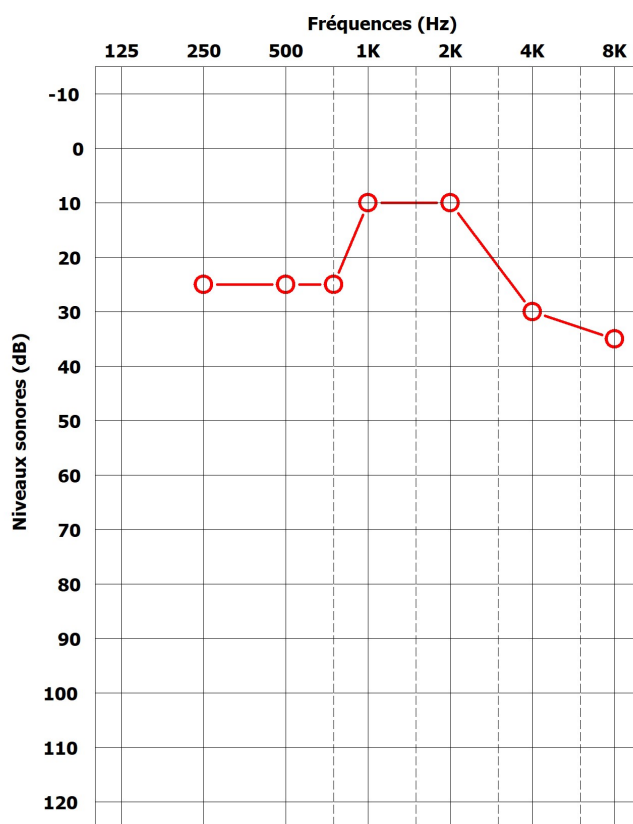

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	30	30	5		20		20		25
CA Droit		25	25	25	10		10		30		35

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	DRAME SANOUSSY
Date de naissance	01/01/1986
Age	38
Société	GPC
ID	24061813140385706

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021