


MED VIE


Date du test: 19/06/2024 10:20:57
Durée: 5mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TOURE MAMADY	
Date de naissance	01/01/1970
Age	54
Société	GPC
ID	24061910105039631

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

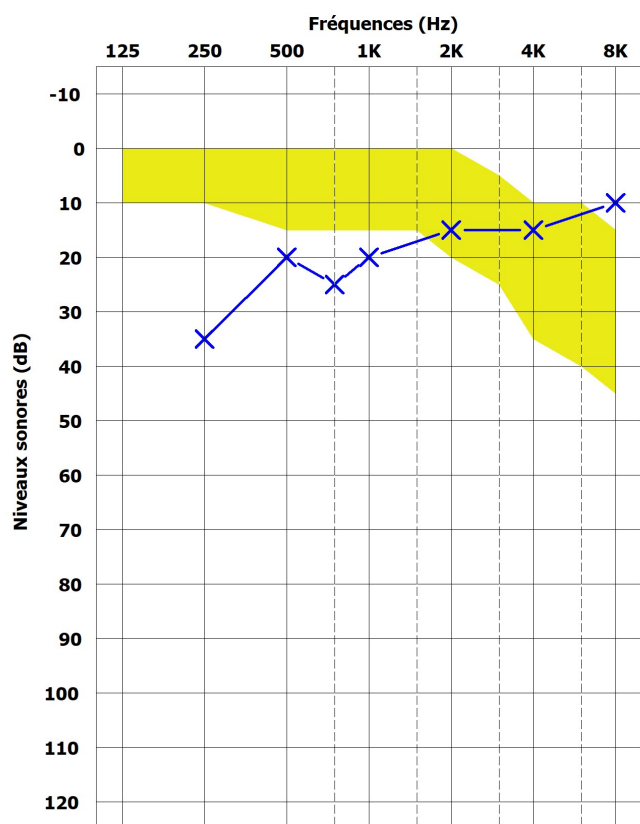

Oreille Gauche

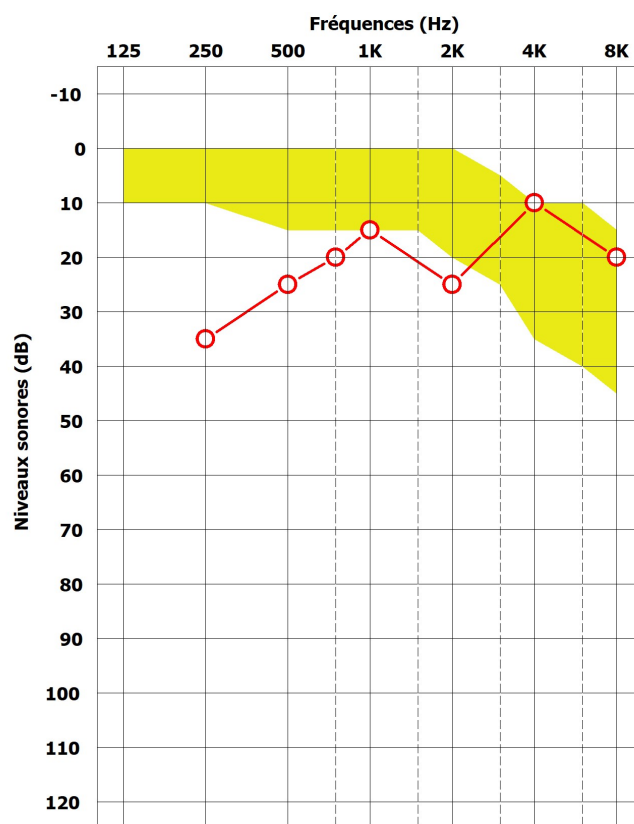

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	20	25	20		15		15		10
CA Droit		35	25	20	15		25		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes