
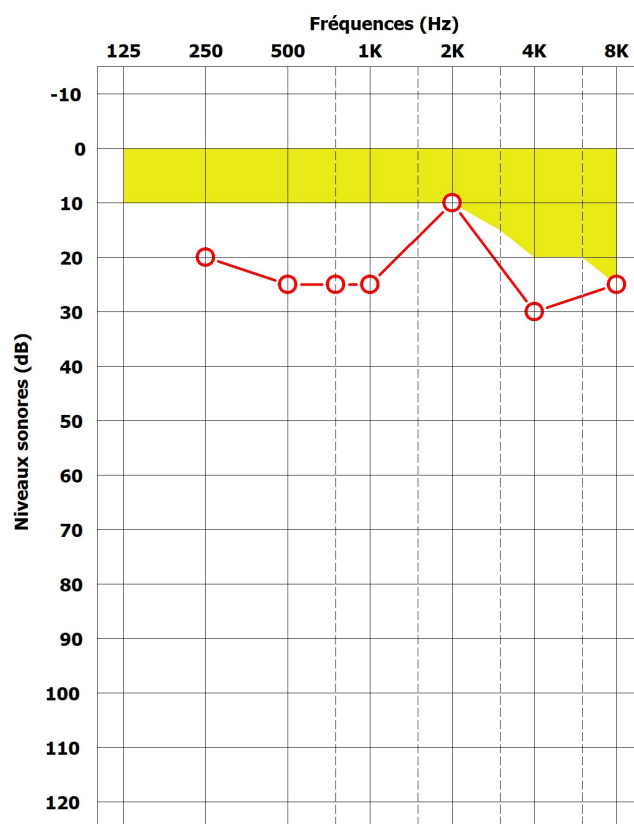


MED VIE

Date du test: 18/06/2024 10:52:28
Durée: 5mn 32s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CONTE ALHASSANE	
Date de naissance	01/07/1983
Age	40
Société	GPC
ID	24061810503569624

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

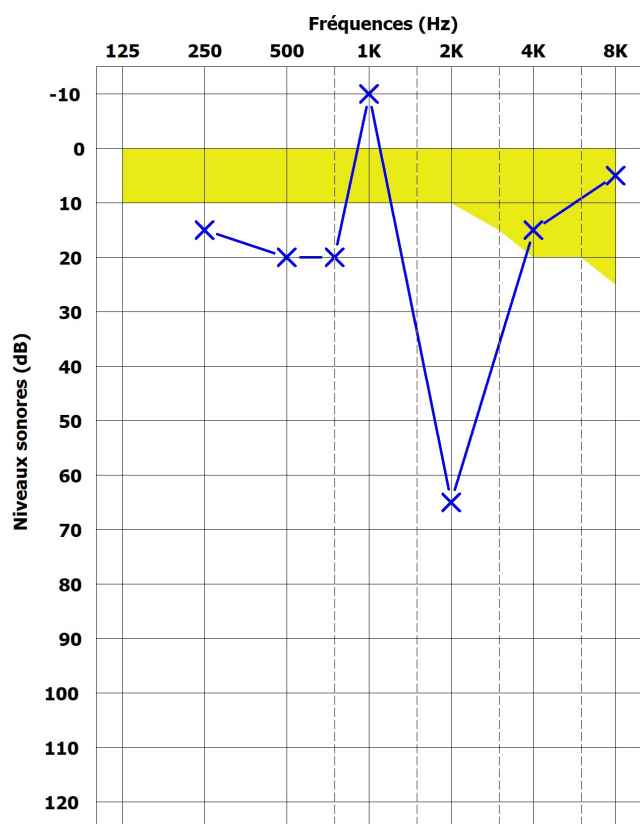

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	20	-10		65		15		5
CA Droit		20	25	25	25		10		30		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes