

MED VIE


Date du test: 28/06/2024 11:52:52

Durée: 4mn 20s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUMBOUYA OUMAR	
Date de naissance	30/12/1988
Age	35
Société	GPC
ID	24062811493055785

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

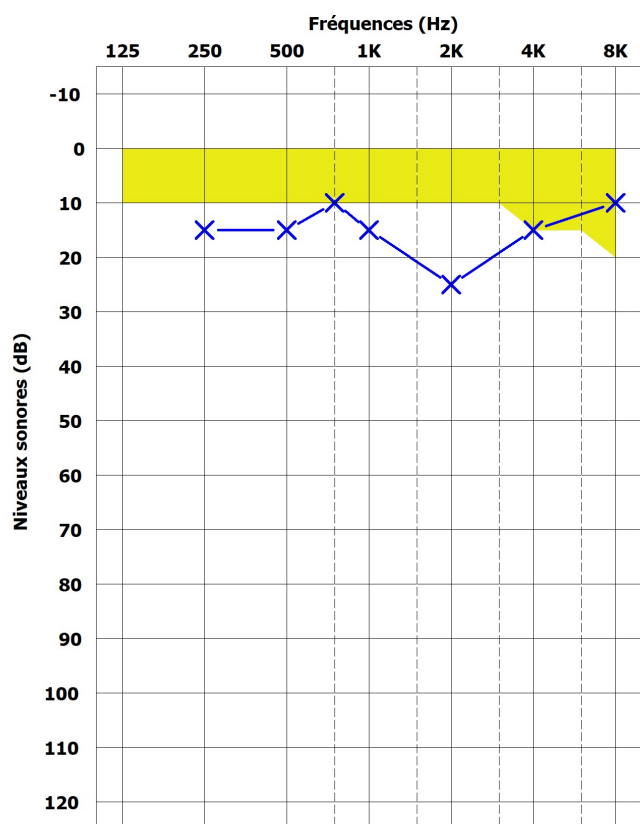

Oreille Gauche

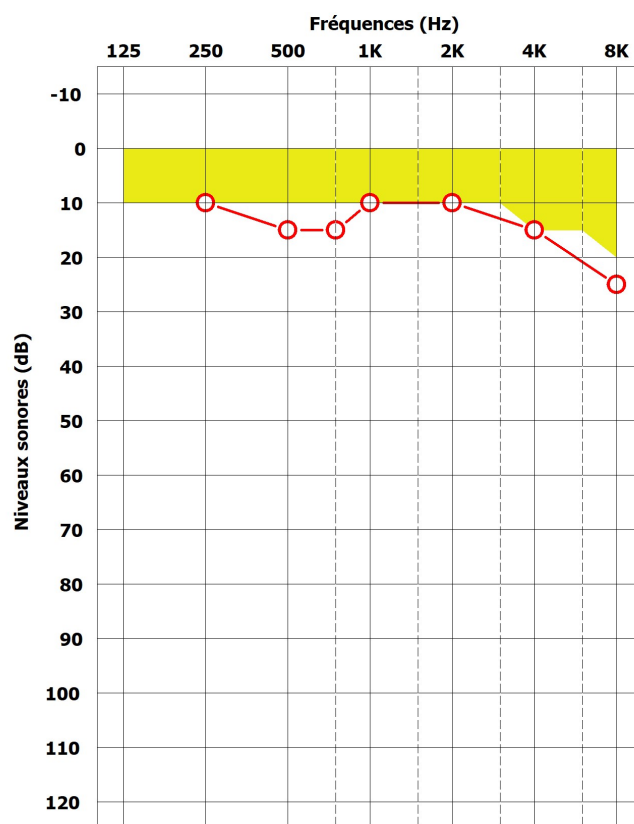

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	10	15		25		15		10
CA Droit		10	15	15	10		10		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes