


MED VIE


Date du test: 15/06/2024 17:02:27
Durée: 3mn 57s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
MBALLO OUSMANE	
Date de naissance	15/07/1997
Age	26
Société	GPC
ID	24061516593986243

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

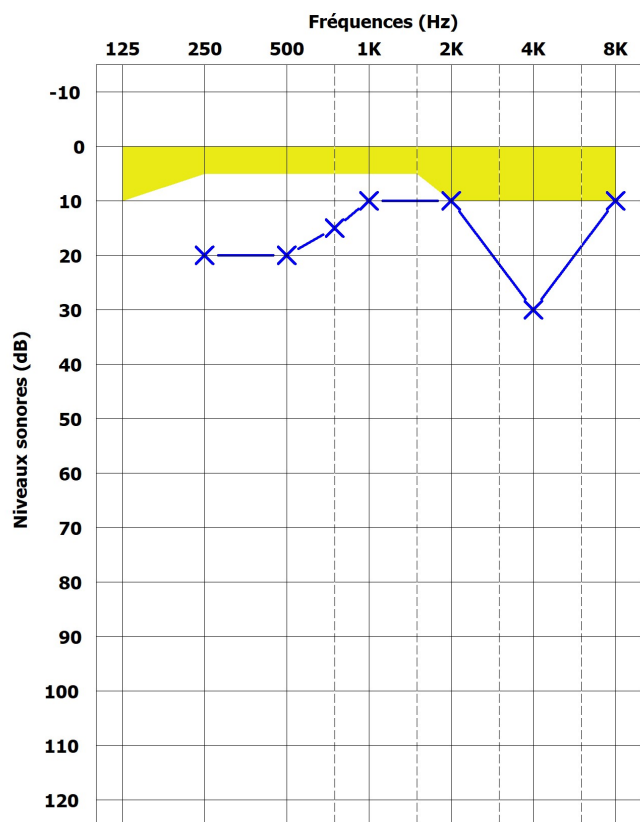

Oreille Gauche

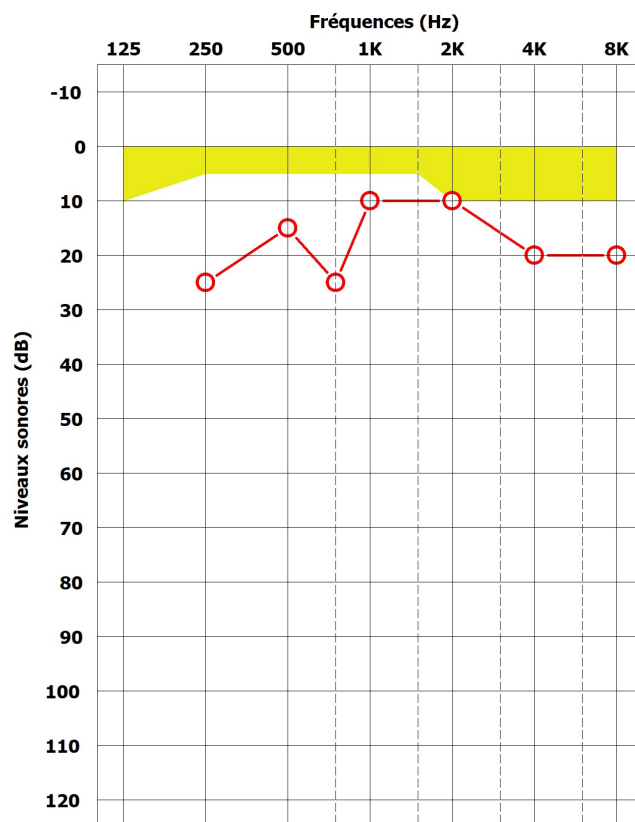

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	15	10		10		30		10
CA Droit		25	15	25	10		10		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes