


MED VIE


Date du test: 18/06/2024 10:23:46

Durée: 3mn 54s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

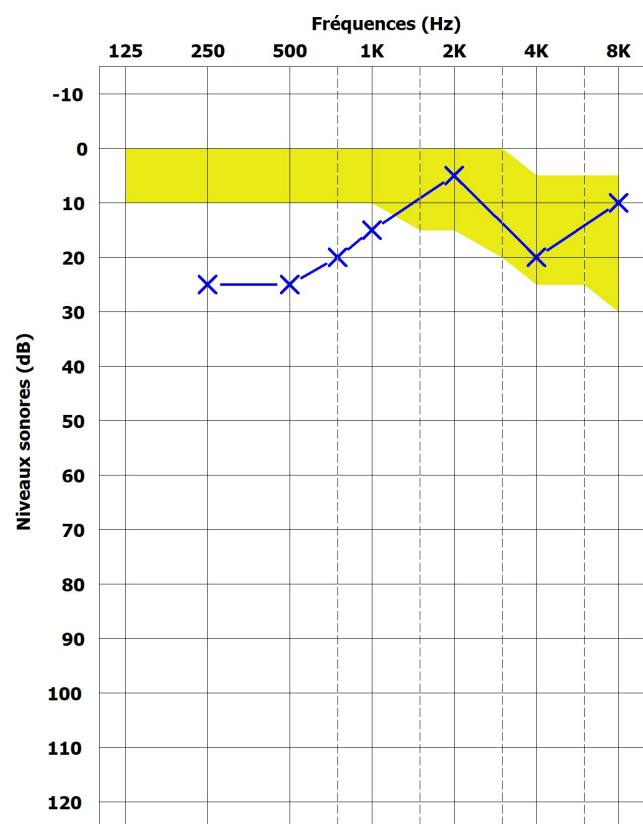

Oreille Gauche

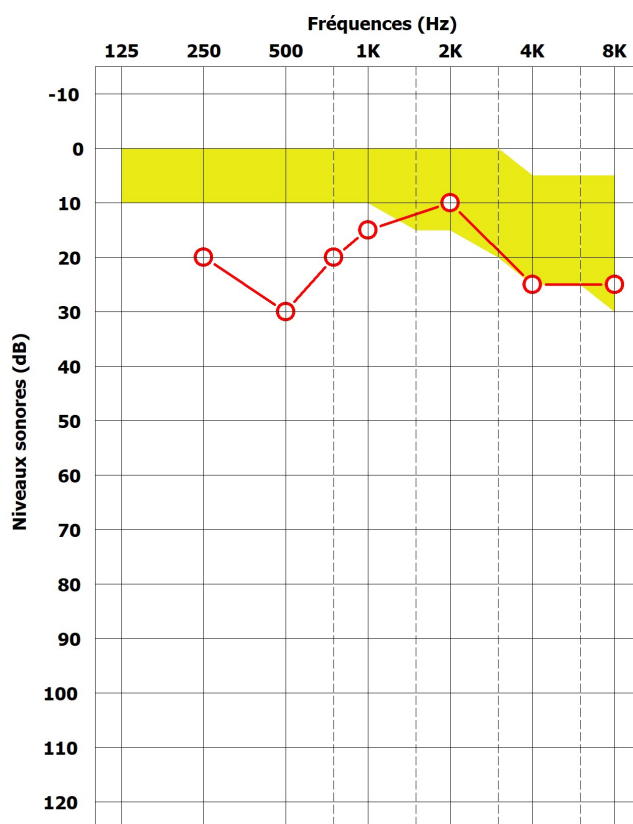

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	15		5		20		10
CA Droit		20	30	20	15		10		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient	SANGARE YAYA
Date de naissance	01/01/1978
Age	46
Société	GPC
ID	24061810212142137

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021